


Código Dispositivos ANSI

- 27 Bajo Voltaje
- 59 Sobrevoltaje (P, Q, G)
- 50/51 Sobrecorriente fase
- 50N/51N Sobrecorriente residual
- 50G Sobrecorriente neutro
- 47 Secuencia inversa
- 32 Potencia direccional
- 40 Pérdida corriente campo
- 810/U Sobre/Baja Frecuencia
- ROCOF Rate-of-Change of Frequency (Anti- isla)
- 12 Sobre-velocidad
- 79 Reconexión automática

ALIMENTADOR LOS VILOS (CGE) 23 kV

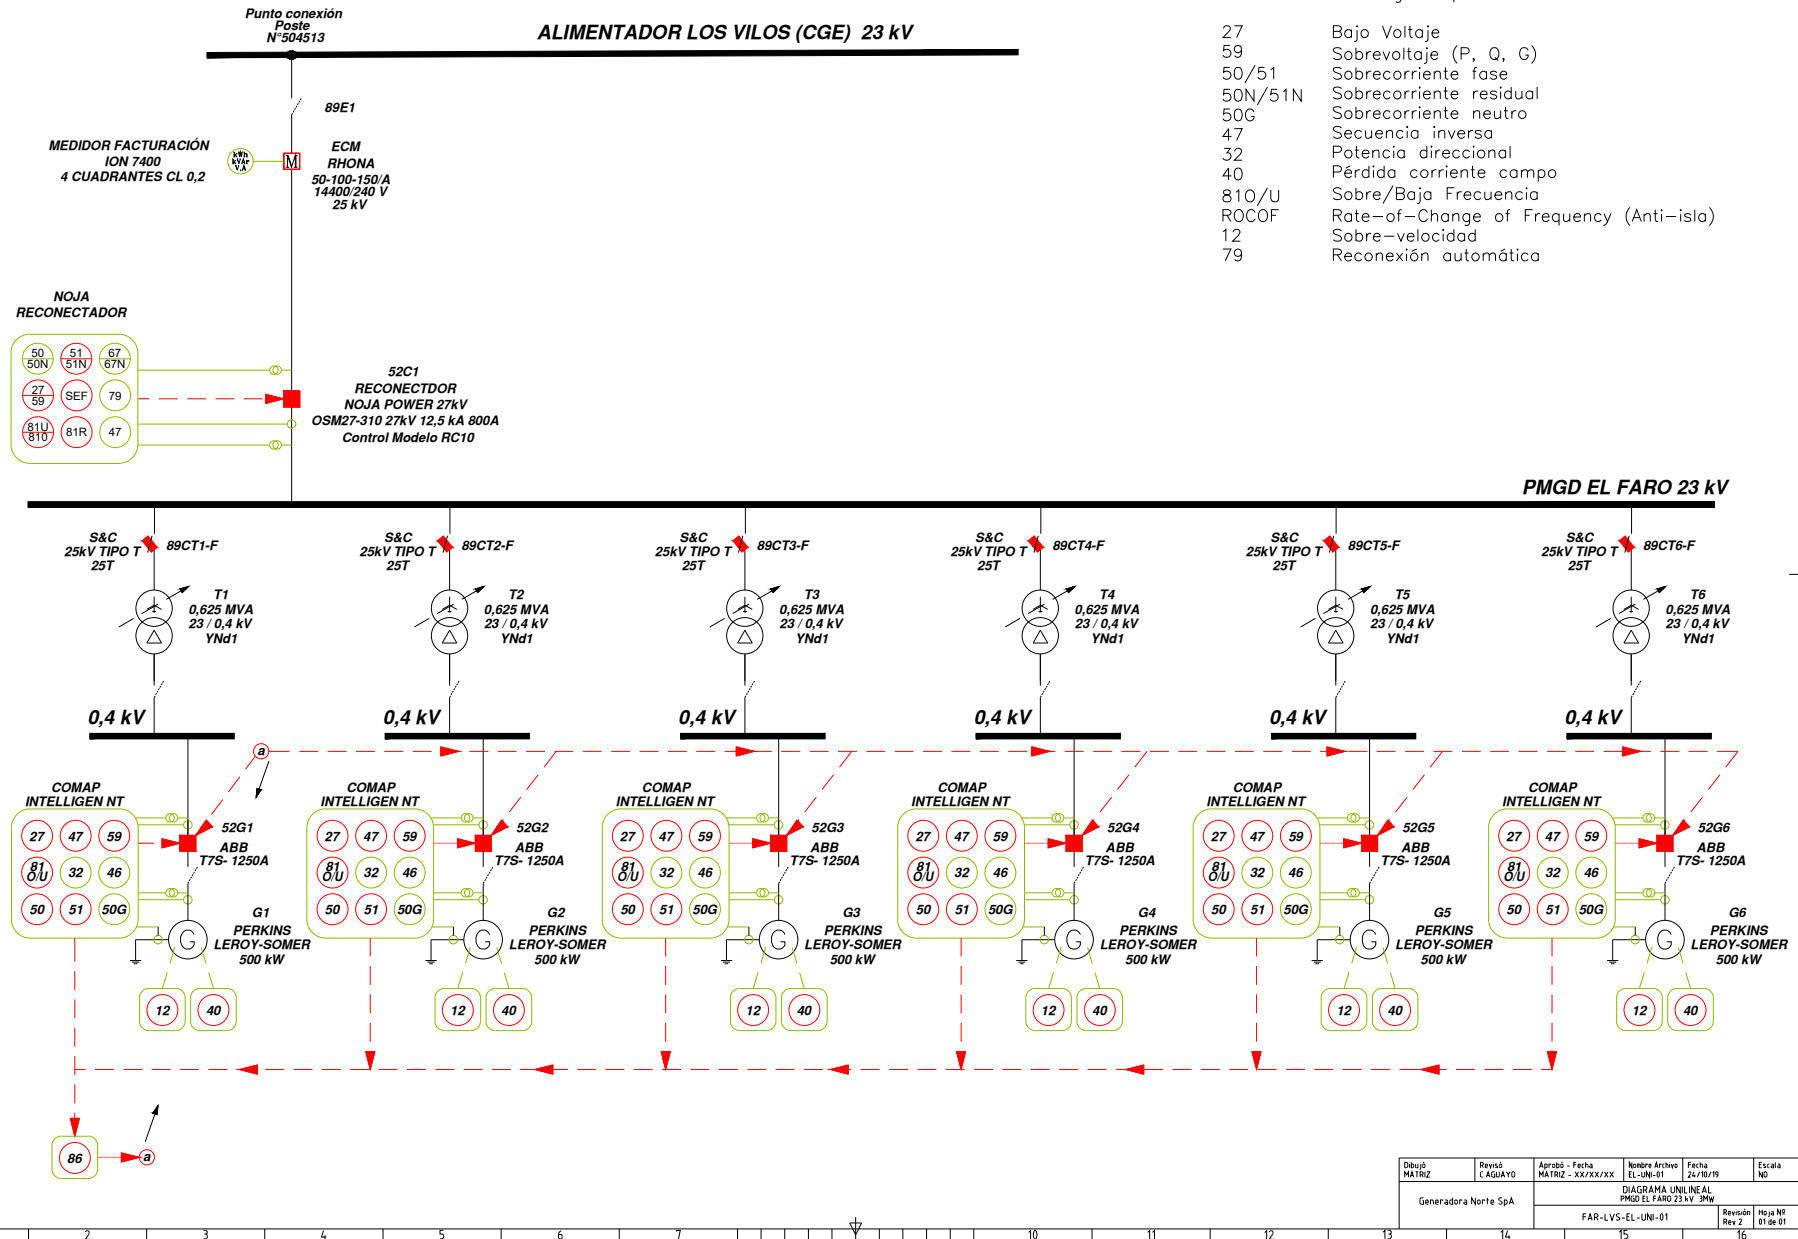

Dibujó MATRIZ	Revisó C AGUIRRE	Aprobó - Fecha MATRIZ - xx/xx/xx	Nombre Archivo EL-UNI-01	Fecha 24/10/19	Escala 1:1
Generadora Norte SpA			DIAGRAMA UNILINEAL PMGD EL FARO 23 kV 3MW		
FAR-LVS-EL-UNI-01			Revisión Rev 2	Hoja Nº 01 de 01	