

Marzo, 2023

Avda. de la Minería 501,
Antofagasta
bhp.com

ING-SC-194/2023

REF: Solicitud Eximición de plazo
de aviso por retiro de líneas y
Subestaciones eléctricas,
Escondida | BHP.

Señor
Marco Antonio Mancilla Ayancán
Secretario Ejecutivo
Comisión Nacional de Energía
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins #1449,
Edificio Santiago DownTown, Torre 4, Piso 13
Santiago Centro

Presente

De mi consideración,

ÁLVARO YÁÑEZ YÁÑEZ, RUN N°15.982.456-K, correo electrónico Alvaro.ai.Yanez@bhp.com, en facultades de representante legal de MINERA ESCONDIDA | BHP, empresa con giro de su denominación, RUT N°79.587.210-8; ambos domiciliados para estos efectos en Av. de la Minería 501, Comuna y Región de Antofagasta, a ud. indico:

La presente tiene por objetivo informar sobre el proyecto Cierre de Pozos de Monturaqui cuyo propósito es dar cumplimiento al Plan de Cierre General de Escondida. En lo particular, esta solicitud tiene por alcance el retiro de la línea de transmisión 69 kV Neurara-Monturaqui de aproximadamente 14 km de longitud y una porción de la línea 69kV Escondida-Neurara (desde S/E Tap off 003 hasta la estructura 114) de aproximadamente 59 km de longitud construidas en circuito simple, las cuales actualmente se encuentran en desuso y desenergizadas, debido al cese de la operación de extracción de aguas subterráneas en diciembre del año 2019. Junto con ello se informa el retiro de las 2 Subestaciones 69kV asociadas a las líneas (Subestación Neurara y Subestación Monturaqui) según se muestra en diagrama unilineal adjunto.

El programa tentativo contempla dar inicio a las obras de desmantelamiento de infraestructura en junio 2024.


El principal motivo del retiro de la línea se debe al desmantelamiento de las instalaciones asociadas al Campo de Pozos del Salar de Monturaqui, ya que actualmente se busca adelantar el Plan de Cierre de esta infraestructura por solicitud de la Comunidad de Peine que nos ha instado a realizar los máximos esfuerzos para asegurar el retiro de la infraestructura, mantener las condiciones de limpieza y seguridad en el sector; solicitando expresamente adelantar la fecha del cierre de Monturaqui.

La infraestructura fuera de operación no solo genera un impacto paisajístico en el territorio, sino que la presencia de la infraestructura es un incentivo para la generación de robos y subsecuentes acciones de inseguridad para los comuneros, veedores y equipos técnicos de la comunidad, que circulan en el territorio.


Por lo anterior, solicitamos a usted eximir de los plazos establecidos en el artículo 72°-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos donde se establecen 36 meses para informar el retiro de instalaciones de transmisión de electricidad.

El trazado aproximado de la línea a retirar se detalla en el anexo adjunto.

Sin otro particular, se despide atentamente a Ud.,

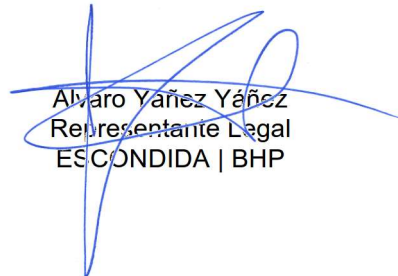

Alvaro Yañez Yañez
Representante Legal
ESCONDIDA | BHP

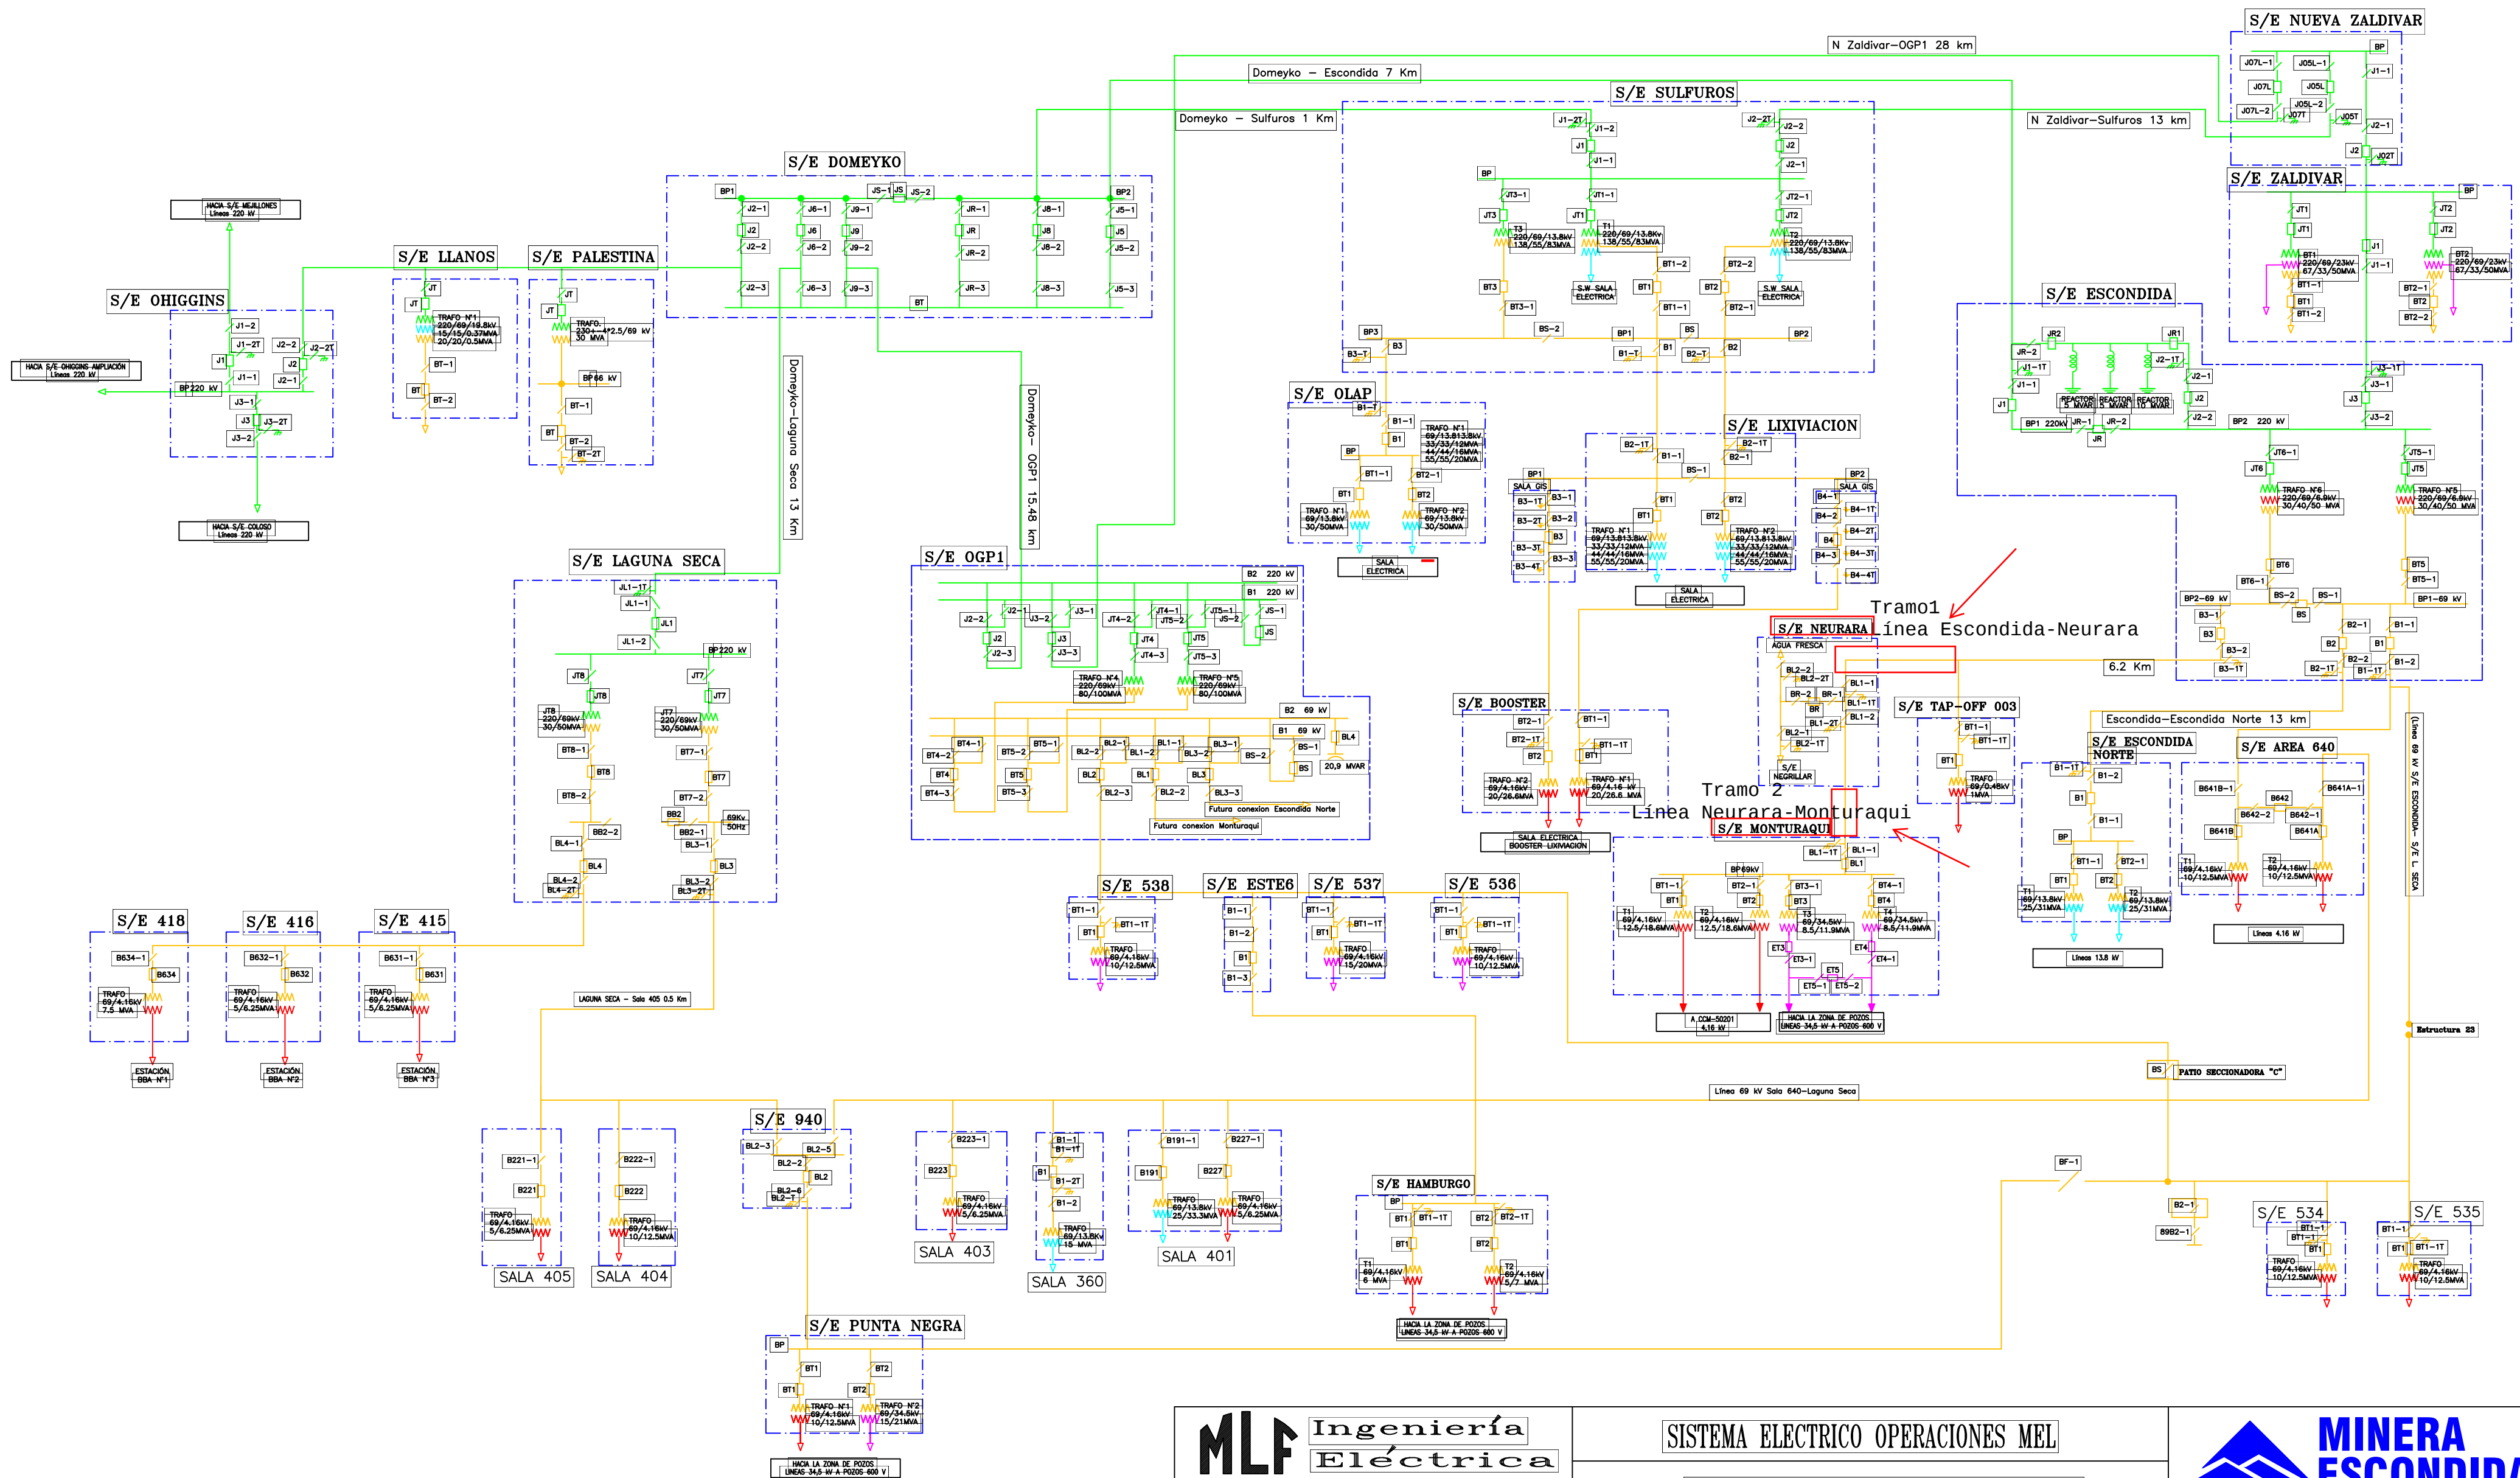

MLF

Ingeniería Eléctrica

PLANO N°	P246-SIPS-FY19-MEL_69	Escala
PROYECTO	MLF-Ing.	JUNIO 2019
DIBUJO	MLF-Ing.	JUNIO 2019
APROBO	M. LIZAMA F.	JUNIO 2019

SISTEMA ELECTICO OPERACIONES MEL		
SIMPLIFICADO 69 KV		
DIAGRAMA UNILINEAL		
DIBUJO	PROY	CONT.
MLF-Ing.		
APROBO	RRC MEL	



MINERA ESCONDIDA
Operada por BHP Billiton

PLANO N°	MEL-SIPS-FY19-MEL_69
FECHA	JUNIO 2019
ARCHIVO	
MOD.	0

Estimad@s

Acuso recepcion de informacion

oficinadepartes@cne.cl

Comisión Nacional de Energía | Gobierno de Chile

+562 27972600



De: Karen Saldias Mardones <ksaldias@gestiona.cl>

Enviado el: miércoles, 1 de marzo de 2023 17:08

Para: oficinadepartes <oficinadepartes@cne.cl>

CC: Yáñez, Álvaro <alvaro.ai.yanez@bhp.com>

Asunto: Ingreso Solicitud Escondida | BHP

Advertencia : Remitente Externo!: Este correo electrónico se envió desde fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro, ante sospechas y dudas, reporte a soporte@cne.cl

Buenas tardes,

Junto con saludar, a nombre de Escondida | BHP, envío adjunta carta conductora ING-SC-194/2023 solicitando Eximición de plazo de Aviso por retiro de líneas y subestaciones eléctricas, asociado al Proyecto Cierre de Pozos de Monturaqui, cuyo propósito es dar cumplimiento al Plan de Cierre General de Escondida.

Agradeceré su confirmación de recepción.

Saludos cordiales,



Karen Saldías

Ingeniera de Proyectos

✉ ksaldias@gestiona.cl

☎ +56 9 8523 6360

📍 Francisco Noguera 200, Piso 12

Providencia, Santiago de Chile.

www.gestion.cl