

Ingrid Sarabia Salazar


De: Daniel Becerra <danielbecerra@im2solar.cl>
Enviado el: miércoles, 11 de diciembre de 2024 12:14
Para: Correspondencia
CC: pmgd; Interconexiones Im2; Marielena Peraza Ramos; Ronald Malavé
Asunto: 5054 PMGD Solaris: Solicitud de Puesta en Servicio por Etapas.
Datos adjuntos: Informe_requisitos_-_EME_-_P5054_-_v3.pdf; 01- Carta Solicitud Puesta en Servicio al CEN_Solaris (Cerrillos)_F.pdf; 01.1- Comunicacion de Interconexion SEC_Cerrillos (Solaris).pdf; Carta de limitación de Inyección PMGD Cerrillos firmada.pdf; Certificado poder CGE S.A. a Christian Gomez, al 8-1-2024.pdf

[CORREO EXTERNO. Solo abra links o adjuntos de remitentes conocidos, no revele sus contraseñas]

Estimados, buenas tardes.

Junto con saludar y en atención al proceso de conexión de nuestro PMGD Solaris (Ex Cerrillos), entendiendo que se encuentran la totalidad de requerimientos aprobados, nos complace enviar la solicitud de Puesta en Servicio, en base a esto, y teniendo en cuenta que la empresa distribuidora CGE no ha finalizado con las obras de refuerzo del PMGD, favor considerar **"Puesta en Servicio por Etapas"**.

Es importante indicar, que por lo pronto se gestiona la conexión del proyecto con 0MW de inyección a la espera de la "actualización de limitación de inyección PMGD" según ultimo "Estudio de Verificación de Congestión en redes de Transmisión Zonal por conexión de PMGD" realizado en noviembre. Adicionalmente, y entendiendo que el estudio anterior concluye que existe capacidad disponible de inyección (28.51MW), la distribuidora "CGE", se encuentra realizando un estudio de potencia máxima para determinar cuánto pudiéramos inyectar posteriormente sin la finalización de las obras de refuerzo. A continuación, un esquema simple con el proceso.

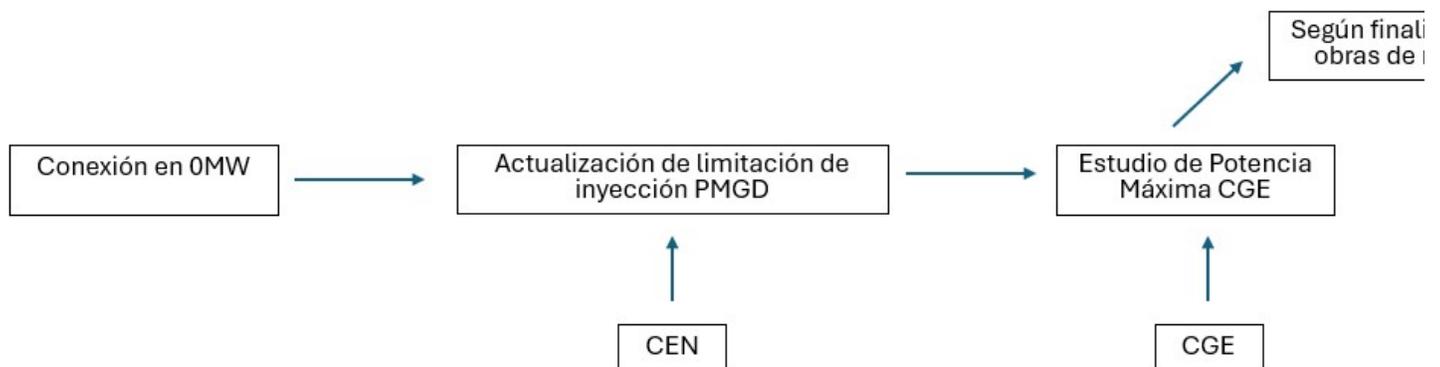

Dicho lo anterior, se adjunta lo siguiente:

- Informe de requisitos EME aprobado.
- Carta solicitud de Puesta en Servicio.
- Copia de comunicación enviada a la SEC. (recepcionada en Oficina de partes virtual bajo el numero: OP 292324)
- Licencia de Instalador SEC Clase A.
- Carta emitida por la Distribuidora (Para PES por etapas)
- Certificado de poder CGE.

Quedamos atentos a vuestra respuesta.
Favor acusar recibo. De antemano gracias...

Saludos,



Daniel A. Becerra N.

Jefe de Estudios Eléctricos e Interconexión

+569 5089 4985

"Mejoramos el mundo con innovación y soluciones sostenibles"

Oficina Chile:

Alonso de Monroy 2677 oficina 302B

Vitacura, Santiago, Chile

Tel. +56 2 2953 9592

Oficina España:

Plaza de América, 24º AB 46004

Valencia, España

Tel. +34 961 196 250



Sistema de Gestión

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

www.tuv.com
ID 9000031009

¡Antes de imprimir este email piensa! ¿Realmente lo necesitas? Cuidemos nuestro planeta.

NOTA LEGAL: "Este mensaje está dirigido de forma confidencial únicamente a los destinatarios mencionados anteriormente. Este mensaje contiene información privilegiada y / o confidencial, que no debe ser revelada a terceros. Si no es el destinatario previsto de este mensaje o un representante autorizado del mismo, comuníquese con el abajo firmante y luego destruya este mensaje, así como todas las copias existentes. Cualquier uso de este mensaje por una persona que no sea el destinatario previsto del mismo está estrictamente prohibido."

This message is directed in confidence solely to the addressee(s) named above. This message contains privileged and/or confidential information, which is not to be disclosed to any third party. If you are not an intended recipient of this message or an authorized representative thereof, please contact the undersigned and then destroy this message as well as all existing copies. Any utilization of this message by a person other than an intended recipient hereof is strictly forbidden."

www.im2solar.com

www.instagram.com/im2solarchile

<https://www.linkedin.com/company/im2-solar-chile/>