

ANEXOS INFORME DEAS-GM-SEN N°20/2024

RESPUESTA CNE OF. ORD. N° 688/2025 y CNE OF.
ORD. N° 689/2025

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE SUMINISTRO

septiembre de 2025



CONTENIDO

ANEXO 1	Plan de Obras de Generación	3
ANEXO 2	Acuerdo de Operación y Recuperación del Lago Laja, que Complementa al Convenio de 1958. Carta ENDESA GC N°0426 del 22 de noviembre de 2017.....	12
ANEXO 3	Convenio de uso eficiente de recursos hídricos. Asociación Canal Maule Sur – Sector Alto. Carta Colbún GM N° 158/2020.....	15
ANEXO 4	Implementación de restricción de cota mínima en Lago Chapo. Carta GMC N° 178/2025.	18
ANEXO 5	Restricciones de cota mínima Embalse Rapel. Carta Enel Generación GC-N°0051.....	20
ANEXO 6	Combustibles: Proyecciones, Costos, Disponibilidad.	23
7.1	Proyecciones de Costos de Combustibles	24
7.2	Costos Combustibles	26
7.3	Disponibilidad de combustible líquido:	41

ANEXOS

- 1) Plan de Obras de Generación.
- 2) Acuerdo de Operación y Recuperación del Lago Laja complementa Convenio de 1958. Carta Enel Generación GC N°0415 del 17 de noviembre de 2017.
- 3) Convenio de uso eficiente de recursos hídricos, Asociación Canal Maule Sur – Sector Alto. Carta Colbún GM N°158/2020.
- 4) Implementación de restricción cota mínima en Lago Chapo. Carta GMC N°466/2018.
- 5) Restricciones de cota mínima Embalse Rapel. Carta Enel Generación GC-N°0051.
- 6) Proyecciones de Costos, Costos Combustibles y Disponibilidad.

ANEXO 1

Plan de Obras de Generación

A continuación, se muestra la lista completa de unidades generadoras proyectadas como parte del plan de obras de generación considerado en este estudio.

Central	Tipo de central	Puesta en servicio	Potencia Neta [MW]	Barra de inyección
Mapa	Térmico	01-09-2025	138.4	Lagunillas220
Solar Corrales del Verano	Solar	01-09-2025	9.0	AJahuel110
Solar Social Energy Power	Solar	01-09-2025	0.0	Florida110
Solar Watts Lonquén	Solar	01-09-2025	0.9	Buin110
Solar Techos Solares Watts	Solar	01-09-2025	0.9	Chena110
Solar Jacarandá	Solar	01-09-2025	3.0	ElPenon110
Solar Falcon	Solar	01-09-2025	2.9	AMelipilla220
Solar Algarrobo	Solar	01-09-2025	3.0	Teno154
Solar Lucumo	Solar	01-09-2025	3.0	Linares154
Solar Ranguil Norte	Solar	01-09-2025	2.9	Itahue154
Solar Orilla del Maule	Solar	01-09-2025	6.0	Talca066
Solar La Brújula	Solar	01-09-2025	2.9	Rapel220
Solar Dínamo	Solar	01-09-2025	2.9	AMelipilla220
Solar Los Sauces 2	Solar	01-09-2025	3.0	Charrua154
Solar Don Renato	Solar	01-09-2025	2.9	LVilos220
Solar Tacna	Solar	01-09-2025	9.0	Arica066
Solar Las Gaviotas	Solar	01-09-2025	3.0	PAzucar110
Solar Amanecer	Solar	01-09-2025	7.0	Crucero220
Solar Las Penitas	Solar	01-09-2025	9.0	LVegas110
Solar Encina	Solar	01-09-2025	6.0	Teno154
Solar Lumilla	Solar	01-09-2025	9.0	Calama220
Solar Alsol	Solar	01-09-2025	9.0	Florida110
Solar Los Huertos	Solar	01-09-2025	9.0	Florida110
Solar Ceres	Solar	01-09-2025	9.0	AMelipilla220
Solar La Sierra 2	Solar	01-09-2025	9.0	Crucero220
Solar Calderaza	Solar	01-09-2025	9.0	Cardones110
Solar Llanccay	Solar	01-09-2025	9.0	Rapel220
Solar Kali	Solar	01-09-2025	2.7	Linares154
Solar Tutuven	Solar	01-09-2025	9.0	Parral154
Solar Guindo Santo	Solar	01-09-2025	9.0	Charrua066
Solar Peumo	Solar	01-09-2025	9.0	Charrua066
Solar PMG Raulí	Solar	01-09-2025	9.0	Cholguan220
Solar Los Naranjos	Solar	01-09-2025	9.0	Cholguan066
Solar Villa CVE	Solar	01-09-2025	6.0	Rapel220
Solar Chiloé	Solar	01-09-2025	9.0	Teno154
Solar Parronal 2	Solar	01-09-2025	9.0	Lautaro066
Solar Ramírez Verano	Solar	01-09-2025	3.0	ElPenon110
Solar Aguas Claras	Solar	01-09-2025	9.0	CNavia110
Solar Roque	Solar	01-09-2025	9.0	SantaMarta220
Solar San Serapio	Solar	01-09-2025	9.0	Talca066
Solar Hefesto	Solar	01-09-2025	9.0	PCortes154
Solar Yungay 2	Solar	01-09-2025	9.0	Charrua066
Solar Alcazar	Solar	01-09-2025	9.0	Charrua066
Solar Mano	Solar	01-09-2025	3.0	ElPenon110
Solar SG Ines Montana	Solar	01-09-2025	9.0	CNavia110
Solar Caleu	Solar	01-09-2025	9.0	LVegas110

Central	Tipo de central	Puesta en servicio	Potencia Neta [MW]	Barra de inyección
Solar Las Hortencias	Solar	01-09-2025	3.0	Talca066
Solar Fotovoltaica Esmeralda	Solar	01-09-2025	3.0	Parral154
Solar Montenegro Solar	Solar	01-09-2025	9.0	LVegas110
Solar Cotorra	Solar	01-09-2025	3.0	Parral154
Solar Pichidangui	Solar	01-09-2025	9.0	ElPenon110
Solar El Monte Amp	Solar	01-09-2025	6.0	Chena110
Solar Chillán Confluencia 3	Solar	01-09-2025	3.0	Chillan154
Solar La Quintrala	Solar	01-09-2025	0.9	Paine154
Solar EA SF Pichilemu	Solar	01-09-2025	3.0	Rapel220
Solar Malloa Sunlight	Solar	01-09-2025	9.0	Malloa154
Solar Cabimas	Solar	01-09-2025	9.0	Talca066
Solar EA Maitén	Solar	01-09-2025	3.0	Talca066
Solar Quilvo	Solar	01-09-2025	9.0	Teno154
Solar Fundo San Isidro	Solar	01-09-2025	9.0	PAzucar110
Solar Loros Tricahues	Solar	01-09-2025	3.0	Rancagua154
Solar Mulchén Santa Bárbara	Solar	01-09-2025	9.0	Mulchen220
Solar Fontana Verano	Solar	01-09-2025	3.0	Tilcoco154
Solar Casa de Lata	Solar	01-09-2025	5.0	Chillan154
Solar San Ramón	Solar	01-09-2025	9.0	Paine154
Solar Andrómeda	Solar	01-09-2025	9.0	PAlmonte110
PMGD Solar Hijuela 4	Solar	01-09-2025	3.0	Itahue154
Solar Lothar	Solar	01-09-2025	3.0	LVegas110
Solar Mauco 2	Solar	01-09-2025	3.0	Polpaico220
Solar Los Plumeros	Solar	01-09-2025	3.0	Teno154
Solar Waraira	Solar	01-09-2025	2.8	Rapel220
Solar Maule	Solar	01-09-2025	9.0	Itahue154
Solar Doña Rubena	Solar	01-09-2025	3.0	LVegas110
Solar Valle Alegre	Solar	01-09-2025	2.8	DonaCarmen220
Solar Pirincho	Solar	01-09-2025	3.0	Paine154
Solar Margarita Solar	Solar	01-09-2025	9.0	Paine154
Solar Mora	Solar	01-09-2025	3.0	Buin110
Solar Sierra Soleada	Solar	01-09-2025	9.0	DAlmagro110
Solar Lince	Solar	01-09-2025	9.0	Esmeralda110
Solar Diego de Almagro 2	Solar	01-09-2025	9.0	DAlmagro110
Eólica Punta de Talca	Eólico	01-09-2025	80.0	Talinay220
Solar Leyda	Solar	01-09-2025	80.7	AMelipilla220
Solar Desierto de Atacama	Solar	01-09-2025	270.0	Cardones110
Solar BOIX	Solar	01-09-2025	3.0	Parral154
Doña Luzma	Térmico	01-09-2025	40.0	Rapel220
Solar Cuarzo	Solar	01-09-2025	3.0	Rapel220
Solar Las Tacas II	Solar	01-09-2025	3.0	ElPenon110
Solar La Cosecha	Solar	01-09-2025	9.0	Chillan154
Solar Cerrillos	Solar	01-09-2025	9.0	ElPenon110
Solar Las Guindillas	Solar	01-09-2025	9.0	Polpaico220
Eólica Horizonte Sur	Eólico	01-09-2025	400.0	Jadresic220
Solar Cetus	Solar	01-09-2025	3.0	Malloa154
Don Eugenio	Hidráulico	01-09-2025	3.0	Itahue154
Solar Nuevo Quillagua 2	Solar	01-09-2025	105.0	MariaElena220
Cenizas U4	Térmico	01-09-2025	4.7	Cardones110

Central	Tipo de central	Puesta en servicio	Potencia Neta [MW]	Barra de inyección
Cenizas U5	Térmico	01-09-2025	4.7	Cardones110
Solar Artemisa	Solar	01-09-2025	3.0	SFcoMost066
BESS Desierto de Atacama PFV	Sistema Almacenamiento	01-09-2025	110.0	Cardones110
BESS Quillagua II PFV	Sistema Almacenamiento	01-09-2025	105.0	MariaElena220
Solar Kankar	Solar	02-09-2025	9.0	MariaElena220
Las Nieves	Hidráulico	01-10-2025	6.5	Cautin220
Eólica Ckhuri	Solar	01-10-2025	107.2	Conchi220
Solar Concorde	Solar	01-10-2025	6.0	DAlmagro110
Solar Chicureo	Solar	01-10-2025	9.0	ElSalto110
Solar Conty	Solar	01-10-2025	8.2	Rancagua154
Eólica San Matías Ampliación	Eólico	01-10-2025	4.3	Mulchen220
Parque Eólico Antofagasta	Eólico	01-10-2025	364.0	Jadresic500
Solar Víctor Jara	Solar	01-10-2025	200.0	PAlmonte110
BESS Víctor Jara PFV	Sistema Almacenamiento	01-10-2025	200.0	PAlmonte110
Solar Ckontor	Solar	02-10-2025	9.0	Laberinto220
Solar PMG Toledo	Solar	11-10-2025	9.0	Cardones110
Solar Mirador	Solar	11-10-2025	6.0	Cardones220
Solar Garzas	Solar	16-10-2025	3.0	Malloa154
Solar Porota	Solar	27-10-2025	6.0	Torquemada110
Solar Gabriela Cobre	Solar	27-10-2025	220.0	ElCobre220
Solar Codorniz	Solar	31-10-2025	3.0	Teno154
Ampliación Teno Gas GLP	Térmico	31-10-2025	10.0	Teno154
Solar Buenaventura	Solar	01-11-2025	9.0	Lagunas220
BESS Tocopilla	Sistema Almacenamiento	01-11-2025	110.0	Tocopilla110
Eólica 2 referencial PET	Eólico	01-11-2025	119.7	Cautin220
BESS Huatacondo PFV	Sistema Almacenamiento	29-11-2025	312.0	Frontera220
Eólica Ochs	Eólico	01-12-2025	2.9	Rahue220
Eólica El Cruce	Eólico	01-12-2025	2.9	Rahue220
Solar Dolores	Solar	01-12-2025	9.0	Tarapaca220
Solar Paihuen	Solar	01-12-2025	9.0	ElPenon110
Solar Lebu Norte	Eólico	01-12-2025	9.0	Horcones066
Parque Eólico CH2 Butalcura	Eólico	01-12-2025	9.0	Chiloe110
Parque Eólico CH1 Butalcura	Eólico	01-12-2025	9.0	Chiloe110
Parque Eólico GAW	Eólico	01-12-2025	3.0	FrutillarNorte220
Eólica 1 referencial PET	Eólico	01-12-2025	188.1	Charrua220
Eólica 3 referencial PET	Eólico	01-12-2025	116.4	FrutillarNorte220
Solar Caimanes	Solar	02-12-2025	9.0	LVilos220
Solar Santa Elena	Solar	05-12-2025	9.0	Rancagua154
BESS Santa Marta	Sistema Almacenamiento	13-12-2025	10.0	SantaMarta220
Eólica Caman	Eólico	22-12-2025	145.7	Ciruelos220
Solar Zaturno	Solar	31-12-2025	9.0	Esmeralda110
Solar Estela	Solar	01-01-2026	187.0	Lagunas220
Eólica 4 referencial PET	Eólico	01-01-2026	450.0	LVilos220
Eólica 5 referencial PET	Eólico	01-01-2026	50.0	NvaPAzucar500
Solar Qanqina	Solar	02-01-2026	80.0	PAlmonte110
Solar Doña Berta	Solar	02-01-2026	2.8	Torquemada110
Solar Andes 3	Solar	03-01-2026	175.9	Andes220
BESS Andes III PFV	Sistema Almacenamiento	03-01-2026	171.3	Andes220
BESS Luz del Norte PFV	Sistema Almacenamiento	14-01-2026	141.0	CPinto220

Central	Tipo de central	Puesta en servicio	Potencia Neta [MW]	Barra de inyección
Dos Valles Ampliación	Hidráulico	16-01-2026	1.6	PNegro220
Dos Valles Ampliación 2	Hidráulico	16-01-2026	4.5	PNegro220
BESS Bolero PFV	Sistema Almacenamiento	05-02-2026	146.0	Laberinto220
Solar Sol de Vallenar	Solar	01-03-2026	100.0	Cardones220
BESS Pelicano	Sistema Almacenamiento	01-03-2026	50.0	DonHector220
BESS Gabriela PFV	Sistema Almacenamiento	01-03-2026	220.0	ElCobre220
BESS Arena	Sistema Almacenamiento	28-03-2026	220.0	Jadresic220
La Confianza	Hidráulico	01-04-2026	1.3	Charrua220
Solar Cancura II	Solar	01-04-2026	2.8	Cautin220
Solar Linares San Antonio	Solar	01-04-2026	2.9	Linares154
Solar Nanco	Solar	01-04-2026	2.8	Lautaro066
Solar Quillén	Solar	01-04-2026	2.8	Lautaro066
Solar Doña Victoria	Solar	01-04-2026	2.8	Lautaro066
Solar El Raco	Solar	01-04-2026	2.9	Charrua154
Solar Salamanca	Solar	01-04-2026	2.9	ElPenon110
Solar Don Genaro	Solar	01-04-2026	2.8	Mulchen220
Solar LGS	Solar	01-04-2026	3.0	Charrua154
Solar Los Toldos	Solar	01-04-2026	3.0	Temuco066
San José	Hidráulico	01-04-2026	0.8	Charrua154
Solar Angol 1	Solar	01-04-2026	2.9	Charrua154
Solar Santa Eugenia	Solar	01-04-2026	2.9	Charrua154
Moraga	Hidráulico	01-04-2026	0.8	Charrua154
San Luis	Hidráulico	01-04-2026	1.0	Charrua154
Solar los Sauces 1	Solar	01-04-2026	3.0	Charrua154
Solar Imperial	Solar	01-04-2026	9.0	Temuco066
Esolar Estancilla	Solar	01-04-2026	2.9	Maitencillo110
Solar San Yolando	Solar	01-04-2026	9.0	Linares154
Solar Quebrada del Sol	Solar	01-04-2026	2.8	LVegas110
Solar Ceresuela	Solar	01-04-2026	9.0	PAlmonte110
Solar La Sierra	Solar	01-04-2026	9.0	Crucero220
Solar Salamanca Solar	Solar	01-04-2026	9.0	Talca066
Solar Len	Solar	01-04-2026	9.0	Teno154
Solar Drux II	Solar	01-04-2026	9.0	Teno154
Solar Arrebol	Solar	01-04-2026	9.0	Lagunas220
Solar CE Canteras	Solar	01-04-2026	9.0	Charrua066
Solar Momo	Solar	01-04-2026	3.0	ElPenon110
Solar Parque Quilleco	Solar	01-04-2026	2.7	Charrua066
Solar Condor Minillas 2	Solar	01-04-2026	3.0	Polpaico220
Solar Rio Maule	Solar	01-04-2026	9.0	Maule154
Solar Lun	Solar	01-04-2026	9.0	Teno154
Solar Michilla	Solar	01-04-2026	9.0	Crucero220
Solar Solferino Solar	Solar	01-04-2026	9.0	PAlmonte110
Tres Aguas	Solar	01-04-2026	6.8	Duqueco220
Solar Lirios de Chumaquito	Solar	01-04-2026	8.5	Rancagua154
Solar Viñedos	Solar	01-04-2026	6.0	Renca110
Solar Chillán Vicente Méndez	Solar	01-04-2026	3.0	Chillan154
Solar Miracea	Solar	01-04-2026	9.0	Parral154
Solar Coihue	Solar	01-04-2026	9.0	Parral154
Solar Tepu	Solar	01-04-2026	6.0	Parral154

Central	Tipo de central	Puesta en servicio	Potencia Neta [MW]	Barra de inyección
Solar Violeta Lautaro	Solar	01-04-2026	9.0	Mulchen220
Solar Frangel	Solar	01-04-2026	9.0	Parral154
Solar Tarwi	Solar	01-04-2026	9.0	Teno154
Solar Amancay	Solar	01-04-2026	9.0	Teno154
Solar Vichuquén Santa elena	Solar	01-04-2026	9.0	Teno154
Solar Chilca	Solar	01-04-2026	3.0	Mulchen220
Solar Elvira	Solar	01-04-2026	4.0	Chillan154
Solar Parque Estelar 1	Solar	01-04-2026	3.0	Mulchen220
Solar El Manzano Huechun	Solar	01-04-2026	9.0	Florida110
Solar Rosa de Sharon	Solar	01-04-2026	6.0	CNavia110
Solar Alpha	Solar	01-04-2026	0.8	AMelipilla220
Solar Ballota	Solar	01-04-2026	6.0	Linares154
Solar Pequén Cholguán	Solar	01-04-2026	9.0	Charrua066
Solar El Canelo 3	Solar	01-04-2026	3.0	Talca066
Solar Atacalco 1	Solar	01-04-2026	3.0	Chillan154
Solar Las Tablas	Solar	01-04-2026	9.0	Guacolda220
Solar El Carmelo	Solar	01-04-2026	9.0	PAlmonte110
Solar Lirio Solar	Solar	01-04-2026	9.0	ASanta220
Solar Chagual	Solar	01-04-2026	9.0	ASanta220
Solar Yellowstone 1	Solar	01-04-2026	3.5	Rapel220
Solar PMG Itahue	Solar	01-04-2026	7.5	Itahue154
Solar Yellowstone 2	Solar	01-04-2026	3.5	Rapel220
Solar Fito 3	Solar	01-04-2026	3.0	Cardones110
Solar Cerro Colorado	Solar	01-04-2026	3.0	Duqueco220
Solar Los Pétalos	Solar	01-04-2026	9.0	Florida110
Solar El Araucano	Solar	01-04-2026	2.5	Charrua154
Solar El Membrillar	Solar	01-04-2026	9.0	Rancagua154
Solar El Guindal	Solar	01-04-2026	8.1	Rancagua154
Solar CE Machali	Solar	01-04-2026	9.0	Rancagua154
Solar Santa Marta Maipo	Solar	01-04-2026	9.0	Paine154
Solar Unifrutti Teno 1	Solar	01-04-2026	1.1	Teno154
Solar Cuarto Menguante	Solar	01-04-2026	9.0	Chillan154
Solar Rivazzurra	Solar	01-04-2026	9.0	AMelipilla220
Solar Hijueta Vallenar	Solar	01-04-2026	9.0	Maitencillo110
Solar El Olivar	Solar	01-04-2026	9.0	Maitencillo110
Solar Los Maitenes	Solar	01-04-2026	5.5	Florida110
BESS Rivazzurra PFV	Sistema Almacenamiento	01-04-2026	9.0	AMelipilla220
BESS Los Maitenes	Sistema Almacenamiento	01-04-2026	5.0	Florida110
BESS Elena Fase I	Sistema Almacenamiento	17-04-2026	485.0	Kimal220
Solar San Marcos	Solar	01-05-2026	2.9	Arica066
Solar Cachiuyo PFV	Solar	01-05-2026	50.0	DonHector220
Solar Libelula	Solar	01-05-2026	139.7	Polpaico220
BESS San Marcos PFV	Sistema Almacenamiento	01-05-2026	2.9	Arica066
BESS Las Violetas PFV	Sistema Almacenamiento	01-05-2026	4.0	SantaMarta220
BESS Willka PFV	Sistema Almacenamiento	01-05-2026	61.0	Condores220
Parque Eólico El Alemán	Eólico	01-06-2026	9.0	Valdivia220
Eólica Cancura	Eólico	24-06-2026	33.6	Temuco220
Solar Camila	Solar	01-07-2026	9.0	Chena110
Solar Santa Barbara	Solar	01-07-2026	9.0	Charrua154

Central	Tipo de central	Puesta en servicio	Potencia Neta [MW]	Barra de inyección
Solar Las Violetas	Solar	01-07-2026	4.0	Florida110
BESS Los Loros PFV	Sistema Almacenamiento	01-07-2026	46.0	Cardones110
BESS Lile	Sistema Almacenamiento	01-07-2026	140.0	LosChangos220
BESS Libélula	Sistema Almacenamiento	01-07-2026	199.2	Polpaico220
Solar Alcones	Solar	11-07-2026	90.0	Rapel220
BESS Arenales	Sistema Almacenamiento	24-07-2026	300.0	Cochrane220
BESS Arica II	Sistema Almacenamiento	25-07-2026	30.0	Arica066
Solar Livorno	Solar	01-08-2026	5.0	LVegas110
BESS Livorno PFV	Sistema Almacenamiento	01-08-2026	5.0	LVegas110
Solar PSF San Ramón	Solar	01-08-2026	9.0	PCortes154
Solar Estepa	Solar	01-08-2026	202.4	Crucero220
Solar GAMMA	Solar	01-08-2026	8.0	Charrua154
BESS Estepa PFV	Sistema Almacenamiento	01-08-2026	418.0	Crucero220
BESS Estela PFV	Sistema Almacenamiento	01-08-2026	187.0	Lagunas220
Solar Los Quilos	Solar	01-08-2026	9.0	Rancagua154
BESS Los Quilos PFV	Sistema Almacenamiento	01-08-2026	9.0	Rancagua154
BESS Punta de Talca	Sistema Almacenamiento	01-08-2026	60.0	Talinay220
Eólica Olmos Ampliación	Eólico	02-08-2026	10.0	Mulchen220
BESS Chaca	Sistema Almacenamiento	04-08-2026	228.0	PAlmonte220
Solar La Puntilla	Solar	01-09-2026	9.0	Buin110
Solar Monza	Solar	01-09-2026	6.5	AMelipilla220
BESS Monza	Sistema Almacenamiento	01-09-2026	6.5	DonHector220
Solar Las Loicas	Solar	01-09-2026	2.8	Concepcion066
Los Lagos	Hidráulico	05-09-2026	48.7	Pichirrahue220
BESS Kallpa	Sistema Almacenamiento	22-09-2026	57.0	Jadresic220
Solar Dos Pinos	Solar	01-10-2026	3.0	PAzucar110
BESS Dos Pinos PFV	Sistema Almacenamiento	01-10-2026	3.0	PAzucar110
BESS Hijuela	Sistema Almacenamiento	01-10-2026	9.0	Maitencillo110
BESS El Olivar	Sistema Almacenamiento	01-10-2026	9.0	Maitencillo110
Solar Luna de Verano	Solar	02-10-2026	82.0	DonHector220
BESS Luna de Verano PFV	Sistema Almacenamiento	02-10-2026	300.0	DonHector220
Solar San Bernardo	Solar	16-10-2026	9.0	Chillan154
Solar Santa Isidora	Solar	01-11-2026	9.0	Buin110
Eólica Pampa Filadefia Etapa 1	Eólico	01-11-2026	126.0	Jadresic220
Eólica Pampa Filadefia Etapa 2	Eólico	01-11-2026	180.0	Jadresic220
Solar Espejo	Solar	01-12-2026	9.0	Renca110
Eólica Purranque 1	Eólico	01-12-2026	9.0	Rahue220
BESS Gran Teno PFV	Sistema Almacenamiento	01-12-2026	139.0	Teno154
Solar Ampelo	Solar	01-01-2027	3.4	AJahuel110
Eólico Chequenes	Eólico	01-01-2027	165.0	Charrua220
Solar Cristales	Solar	01-01-2027	400.0	MonteMina220
BESS Cristales PFV	Sistema Almacenamiento	01-01-2027	340.0	MonteMina220
BESS Pampas PFV	Sistema Almacenamiento	01-01-2027	340.0	Jadresic220
Eólica 6 referencial PET ¹	Eólico	01-01-2027	250.0	Kimal220
Eólica 7 referencial PET ¹	Eólico	01-01-2027	800.0	EntreRios220
Solar 1 referencial PET ¹	Solar	01-01-2027	187.2	NvaCauquenes220

¹ Central referencial incorporada al estudio y no contenida en R.E. Proyectos en Construcción CNE

Central	Tipo de central	Puesta en servicio	Potencia Neta [MW]	Barra de inyección
Solar 2 referencial PET ¹	Solar	01-01-2027	250.0	NvaZaldivar220
Cala Morritos	Térmico	01-03-2027	200.0	PuntaSierra220
Solar Limachino	Solar	01-03-2027	9.0	Miraflores110
Trupán	Hidráulico	01-04-2027	10.0	Charrua154
Ñuble	Hidráulico	01-04-2027	136.0	Ancoa220
Solar Quebrada del Sol Sing	Solar	01-04-2027	7.6	Esmeralda110
Solar San Francisco Plantas	Solar	01-04-2027	9.0	Cardones220
Solar Chungungo	Solar	01-04-2027	9.0	Esmeralda110
Solar San Juan	Solar	01-04-2027	9.0	Chillan154
BESS San Juan	Sistema Almacenamiento	01-04-2027	9.0	Chillan154
Eólica Pampas	Eólico	01-04-2027	128.0	Jadresic220
Solar Peldehue	Solar	01-05-2027	109.7	PPeuco110
Solar Pampas	Solar	01-05-2027	220.0	Jadresic220
Solar Modena	Solar	01-06-2027	9.0	AMelipilla220
Solar Chicha	Solar	01-06-2027	9.0	LoAguirre220
BESS Modena	Sistema Almacenamiento	01-06-2027	9.0	AMelipilla220
BESS Chicha	Sistema Almacenamiento	01-06-2027	9.0	LoAguirre220
Eólica Purranque 2	Eólico	01-06-2027	9.0	Rahue220
Solar Aris	Solar	01-06-2027	9.0	Chillan154
Solar Sol de Valle Hermoso	Solar	01-08-2027	9.0	Ancoa500
Solar Arenisca	Solar	31-08-2027	3.0	PAlmonte110
Solar El Peñón	Solar	01-09-2027	9.0	ElPenon110
Solar Punta del Viento	Solar	01-11-2027	145.0	PColorada220
Eólica 8 referencial PET ¹	Eólico	01-01-2028	350.0	DAlmagro220
Solar 3 referencial PET ¹	Solar	01-01-2028	300.0	Andes220
Solar 4 referencial PET ¹	Solar	01-01-2028	500.0	Kimal220
Solar 5 referencial PET ¹	Solar	01-01-2028	400.0	NvaZaldivar220
SAE 4h 1 referencial PET ¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2028	165.0	AJahuel220
Solar Pichirropulli	Solar	01-02-2028	6.0	Pichirropulli220
Solar Nueva Paillaco	Solar	01-03-2028	4.5	Pichirropulli220
BESS Nueva Paillaco PFV	Sistema Almacenamiento	01-03-2028	4.5	Pichirropulli220
Panguipulli	Hidráulico	01-04-2028	0.2	Valdivia220
Solar Libertad 1	Solar	01-04-2028	122.0	Maitencillo220
Solar Libertad 2	Solar	01-04-2028	122.0	Maitencillo220
Eólica 9 referencial PET ¹	Eólico	01-01-2029	100.0	Rapel220
Eólica 10 referencial PET ¹	Eólico	01-01-2029	1000.0	Jadresic220
Solar 6 referencial PET ¹	Solar	01-01-2029	901.0	Tarapaca220
Eólica 11 referencial PET ¹	Eólico	01-01-2030	800.0	EntreRios220
Eólica 12 referencial PET ¹	Eólico	01-01-2030	182.0	Jadresic220
Solar 7 referencial PET ¹	Solar	01-01-2030	3600.0	Kimal220
SAE 6h 1 referencial PET ¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2030	553.0	Lagunas220
SAE 6h 2 referencial PET ¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2030	600.0	Andes220
SAE 8h 1 referencial PET ¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2030	634.0	Kimal220
Solar 8 referencial PET ¹	Solar	01-01-2031	2000.0	Kimal220
Solar 9 referencial PET ¹	Solar	01-01-2031	600.0	NvaZaldivar220
Solar 10 referencial PET ¹	Solar	01-01-2031	400.0	Andes220
SAE 4h 2 referencial PET ¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2031	23.0	Ancoa220
SAE 4h 3 referencial PET ¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2031	62.0	Charrua220
SAE 4h 4 referencial PET ¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2031	86.0	Cautin220

Central	Tipo de central	Puesta en servicio	Potencia Neta [MW]	Barra de inyección
SAE 4h 5 referencial PET¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2031	39.0	Ciruelos220
SAE 4h 6 referencial PET¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2031	45.0	Pichirropulli220
SAE 8h 2 referencial PET¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2031	900.0	Kimal220
SAE 8h 3 referencial PET¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2031	127.0	NvaPAzucar500
SAE 8h 4 referencial PET¹	Sistema Almacenamiento	01-01-2031	341.0	LoAguirre220
TOTAL			29.168	

ANEXO 2

Acuerdo de Operación y Recuperación del Lago Laja, que Complementa al Convenio de 1958. Carta ENDESA GC N°0426 del 22 de noviembre de 2017.



Fax GC - N° 0426

FECHA: 22 nov. 2017

Pág. 1 de 1

Sr.	ERNESTO HUBER J.
Dirección	Gerente de Operación Coordinador Eléctrico Nacional
Teléfono	TEATINOS 280
Fax	(56) (2) 2424 6300
	(56) (2) 2424 6301
Remite	MIGUEL BUZUNARIZ
Dirección	ENCARGADO Enel Generación Chile
Teléfono	Santa Rosa 76 - Piso 13 - Santiago
Fax	(56) (2) 2630 9000
	(56) (2) 2635 4087

MATERIA: CONVENIO LAJA

En archivo adjunto versión completamente firmada del "Acuerdo de Operación y recuperación del Lago Laja complementa Convenio de 1958", firmado el día 16 de noviembre de 2017. El texto de este acuerdo es igual al enviado mediante carta GC - N° 0426 del 17/11/2017.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


Miguel Buzunáriz
ENCARGADO - Enel Generación Chile



Fax GC - N° 0429

FECHA: 22 nov. 2017

Pág. 1 de 1

Sr.	ERNESTO HUBER J. Gerente de Operación Coordinador Eléctrico Nacional
Dirección	TEATINOS 280
Teléfono	(56) (2) 2424 6300
Fax	(56) (2) 2424 6301
Remite	MIGUEL BUZUNARIZ ENCARGADO Enel Generación Chile
Dirección	Santa Rosa 76 - Piso 13 – Santiago
Teléfono	(56) (2) 2630 9000
Fax	(56) (2) 2635 4087

MATERIA: CORRECCIÓN INFORMACIÓN CARTA FAX GC - N° 0426

En relación al Convenio del Laja enviado mediante carta Fax GC - N° 0426 del 22/11/2017, corrijo en indicar que si existe una pequeña modificación en la cláusula Decimo Tercera respecto a la versión enviada mediante carta GC - N° 0415 del 17/11/2017.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Miguel Buzunáriz
ENCARGADO – Enel Generación Chile

ANEXO 3

Convenio de uso eficiente de recursos hídricos. Asociación Canal Maule Sur – Sector Alto. Carta Colbún GM N° 158/2020.



GM N° 158/2020

Santiago, 19 de agosto de 2020

Señor

Anibal Ramos Romero

Gerente de Mercados

Coordinador Eléctrico Nacional

Presente

Ref.: Convenio de uso eficiente de recursos hídricos. Asociación Canal Maule Sur – Sector Alto

De nuestra consideración:

En conformidad a lo requerido mediante carta DE 04286-18 de fecha 14 de septiembre de 2018, tengo el agrado de indicar a usted que Colbún S.A. ha suscrito el “Convenio de uso eficiente de recursos hídricos Período mayo 2020 – abril 2021”, de fecha 01 de mayo de 2020, cuya copia se adjunta como Anexo a la presente comunicación.

Este convenio tiene como objeto gestionar y promover conjuntamente el uso eficiente de los recursos hídricos en los canales que administra la Asociación Canal Maule Sur, correspondiente al Sector Alto, estableciendo un esquema de ahorro de los volúmenes diarios consumidos para riego, respecto de sus derechos disponibles, según se establece en la Resolución DGA N°105/83. Para esos efectos, el convenio establece un periodo de devolución de los volúmenes previamente ahorrados, lo que representa una restricción que podría afectar la disponibilidad del recurso primario del Complejo Hidroeléctrico Colbún.

- La temporada de estiaje del Convenio entró en vigor el 01 de agosto de 2020, extendiéndose hasta el día 30 de abril de 2021, ambas fechas inclusive.
- Considera un esquema de ahorro y devolución parcial o total de los caudales que administra la Asociación en el canal maule sur-Sector Alto, en conformidad a sus derechos de aguas.
- Define una Etapa de Ahorro, entre el 01 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, y una Etapa de Devolución, entre el 1° de enero de 2021 y el 30 de abril de 2021.
- Permite modificar la fecha de término de la Etapa de Ahorro y de inicio de la Etapa de Devolución, de común acuerdo entre las Partes y a requerimiento de la Asociación Canal Maule Sur con un aviso anticipado.
- El volumen máximo de devolución no podrá exceder los 22 hm³.






Adicionalmente, informamos a usted que, con periodicidad diaria (día hábil) y mediante correo electrónico dirigido a programación@coordinador.cl se informará la mejor estimación sobre las contabilidades de los ahorros verificados al día inmediatamente anterior a la fecha de dicha comunicación. Lo anterior sin perjuicio que el cierre definitivo de esas cifras acontecerá cuando las partes finalicen la Etapa de Ahorros según lo establecido en el convenio.

Finalmente, informamos a Ud. que el contenido de este Convenio es de carácter estrictamente confidencial entre Colbún S.A. y la Sociedad Asociación Canales Maule Sur Ltda., motivo por el cual agradeceremos manejarlo con la debida reserva.

Solicitamos a usted considerar esta información en la planificación de la operación del sistema eléctrico.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



JOSÉ MIGUEL VERA
ENCARGADO SUPLENTE
COLBÚN S.A.

Incl. Lo indicado



ANEXO 4

Implementación de restricción de cota mínima en Lago Chapo. Carta GMC N° 178/2025.



GO N° 178/2025

Santiago, 30 de julio de 2025

Señor
Ernesto Huber
Director Ejecutivo
Coordinador Eléctrico Nacional
Presente

Ant.: Carta GO N° 136/2025 – Ingreso DE 05970-25

Ref.: Actualiza información sobre sentencia de primera instancia de Tribunal Ambiental de Valdivia relacionada con la operación de la CH Canutillar


De nuestra consideración:

Por medio de la presente, informamos a usted que la cota mínima de operación del Lago Chapo (CH Canutillar) indicada en la carta del Ant., esto es, 231 m.s.n.m., será aplicable a partir del día 16 de octubre de 2025, en la medida que la parte demandante rinda una “fianza de resultados” antes de dicho plazo, lo cual, a la fecha, no ha ocurrido.

Cualquier cambio será comunicado al Coordinador tan pronto como Colbún disponga de dichos antecedentes.

Favor considerar esta información para todos los fines relacionados con el Coordinador Eléctrico Nacional.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

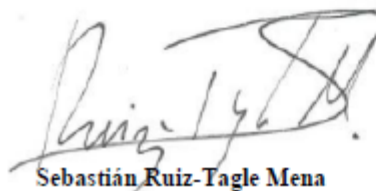

Sebastián Ruiz-Tagle Mena
Encargado Titular
COLBUN S.A.

ANEXO 5

Restricciones de cota mínima Embalse Rapel. Carta Enel Generación GC-N°0051.

INTERNAL



Fax GC - N° 0445

FECHA: 15 sep. 2022

Pág. 1 de 2

Sr.	ERNESTO HUBER J. Gerente de Operación Coordinador Eléctrico Nacional TEATINOS 280
Dirección	
Teléfono	(56) (2) 2424 6300
Fax	(56) (2) 2424 6301
Remite	MIGUEL BUZUNÁRIZ ENCARGADO ENEL Generación Chile
Dirección	Santa Rosa 76 - Piso 13 – Santiago
Teléfono	(56) (2) 2630 9000

MATERIA: COTA MÍNIMA EMBALSE RAPEL

Informo a usted que la Corporación de Desarrollo y Protección del Lago Rapel – CODEPRA nos ha retransmitidos los deseos de la comunidad aledaña al embalse Rapel, sobre la importancia de mantener una cota elevada que faciliten y promuevan las actividades turísticas en la zona, un sector económico especialmente golpeado en el último tiempo.

Atendiendo estos requerimientos, al interés de Enel Generación de mantener una relación cordial y sustentable con las comunidades donde está presente y considerando la información del Pronóstico de Deshielo publicado por el Coordinador Eléctrico, es que se ha establecido mantener las siguientes cotas mínimas en los periodos a continuación descritos.

El embalse Rapel podrá operar por debajo de las cotas mínimas indicadas, en caso de que fuera requerido por el Coordinador Eléctrico con el objeto de preservar la seguridad del Sistema Eléctrico.

Las cotas informadas podrán ser modificadas en el futuro, en consideración de la situación hidrológica existente.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

MIGUEL
ANGEL
BUZUNARIZ
RAMOS

Firmado
digitalmente por
MIGUEL ANGEL
BUZUNARIZ RAMOS
Fecha: 2022.09.15
11:32:06 -03'00'

Miguel Buzunáriz R.
ENCARGADO – Enel Generación Chile



INTERNAL

Fecha	Cota msnm	Fecha	Cota final msnm	Fecha	Cota final msnm	Fecha	Cota final msnm	Fecha	Cota final msnm
16-09-22	103.80	03-11-22	104.00	21-12-22	104.00	07-02-23	104.00	27-03-23	102.69
17-09-22	103.80	04-11-22	104.00	22-12-22	104.00	08-02-23	104.00	28-03-23	102.65
18-09-22	103.80	05-11-22	104.00	23-12-22	104.00	09-02-23	104.00	29-03-23	102.60
19-09-22	103.80	06-11-22	104.00	24-12-22	104.00	10-02-23	104.00	30-03-23	102.55
20-09-22	103.80	07-11-22	104.00	25-12-22	104.00	11-02-23	104.00	31-03-23	102.50
21-09-22	103.53	08-11-22	104.00	26-12-22	104.00	12-02-23	104.00	01-04-23	102.47
22-09-22	103.56	09-11-22	104.00	27-12-22	104.00	13-02-23	104.00	02-04-23	102.43
23-09-22	103.59	10-11-22	104.00	28-12-22	104.00	14-02-23	104.00	03-04-23	102.40
24-09-22	103.62	11-11-22	104.00	29-12-22	104.00	15-02-23	104.00	04-04-23	102.37
25-09-22	103.65	12-11-22	104.00	30-12-22	104.00	16-02-23	104.00	05-04-23	102.33
26-09-22	103.68	13-11-22	104.00	31-12-22	104.00	17-02-23	104.00	06-04-23	102.30
27-09-22	103.71	14-11-22	104.00	01-01-23	104.00	18-02-23	104.00	07-04-23	102.27
28-09-22	103.74	15-11-22	104.00	02-01-23	104.00	19-02-23	104.00	08-04-23	102.23
29-09-22	103.77	16-11-22	104.00	03-01-23	104.00	20-02-23	104.00	09-04-23	102.20
30-09-22	103.80	17-11-22	104.00	04-01-23	104.00	21-02-23	104.00	10-04-23	102.17
01-10-22	103.83	18-11-22	104.00	05-01-23	104.00	22-02-23	104.00	11-04-23	102.13
02-10-22	103.86	19-11-22	104.00	06-01-23	104.00	23-02-23	104.00	12-04-23	102.10
03-10-22	103.89	20-11-22	104.00	07-01-23	104.00	24-02-23	104.00	13-04-23	102.07
04-10-22	103.92	21-11-22	104.00	08-01-23	104.00	25-02-23	104.00	14-04-23	102.03
05-10-22	103.95	22-11-22	104.00	09-01-23	104.00	26-02-23	104.00	15-04-23	102.00
06-10-22	103.98	23-11-22	104.00	10-01-23	104.00	27-02-23	104.00	16-04-23	101.97
07-10-22	104.00	24-11-22	104.00	11-01-23	104.00	28-02-23	104.00	17-04-23	101.93
08-10-22	104.00	25-11-22	104.00	12-01-23	104.00	01-03-23	103.95	18-04-23	101.90
09-10-22	104.00	26-11-22	104.00	13-01-23	104.00	02-03-23	103.90	19-04-23	101.87
10-10-22	104.00	27-11-22	104.00	14-01-23	104.00	03-03-23	103.85	20-04-23	101.83
11-10-22	104.00	28-11-22	104.00	15-01-23	104.00	04-03-23	103.81	21-04-23	101.80
12-10-22	104.00	29-11-22	104.00	16-01-23	104.00	05-03-23	103.76	22-04-23	101.77
13-10-22	104.00	30-11-22	104.00	17-01-23	104.00	06-03-23	103.71	23-04-23	101.73
14-10-22	104.00	01-12-22	104.00	18-01-23	104.00	07-03-23	103.66	24-04-23	101.70
15-10-22	104.00	02-12-22	104.00	19-01-23	104.00	08-03-23	103.61	25-04-23	101.67
16-10-22	104.00	03-12-22	104.00	20-01-23	104.00	09-03-23	103.56	26-04-23	101.63
17-10-22	104.00	04-12-22	104.00	21-01-23	104.00	10-03-23	103.52	27-04-23	101.60
18-10-22	104.00	05-12-22	104.00	22-01-23	104.00	11-03-23	103.47	28-04-23	101.57
19-10-22	104.00	06-12-22	104.00	23-01-23	104.00	12-03-23	103.42	29-04-23	101.53
20-10-22	104.00	07-12-22	104.00	24-01-23	104.00	13-03-23	103.37	30-04-23	101.50
21-10-22	104.00	08-12-22	104.00	25-01-23	104.00	14-03-23	103.32	01-05-23	101.43
22-10-22	104.00	09-12-22	104.00	26-01-23	104.00	15-03-23	103.27	02-05-23	101.36
23-10-22	104.00	10-12-22	104.00	27-01-23	104.00	16-03-23	103.23	03-05-23	101.29
24-10-22	104.00	11-12-22	104.00	28-01-23	104.00	17-03-23	103.18	04-05-23	101.21
25-10-22	104.00	12-12-22	104.00	29-01-23	104.00	18-03-23	103.13	05-05-23	101.14
26-10-22	104.00	13-12-22	104.00	30-01-23	104.00	19-03-23	103.08	06-05-23	101.07
27-10-22	104.00	14-12-22	104.00	31-01-23	104.00	20-03-23	103.03	07-05-23	101.00
28-10-22	104.00	15-12-22	104.00	01-02-23	104.00	21-03-23	102.98	08-05-23	100.93
29-10-22	104.00	16-12-22	104.00	02-02-23	104.00	22-03-23	102.94	09-05-23	100.86
30-10-22	104.00	17-12-22	104.00	03-02-23	104.00	23-03-23	102.89	10-05-23	100.79
31-10-22	104.00	18-12-22	104.00	04-02-23	104.00	24-03-23	102.84	11-05-23	100.71
01-11-22	104.00	19-12-22	104.00	05-02-23	104.00	25-03-23	102.79	12-05-23	100.64
02-11-22	104.00	20-12-22	104.00	06-02-23	104.00	26-03-23	102.74	13-05-23	100.57
								14-05-23	100.50

ANEXO 6

Combustibles: Proyecciones, Costos, Disponibilidad.

7.1 Proyecciones de Costos de Combustibles

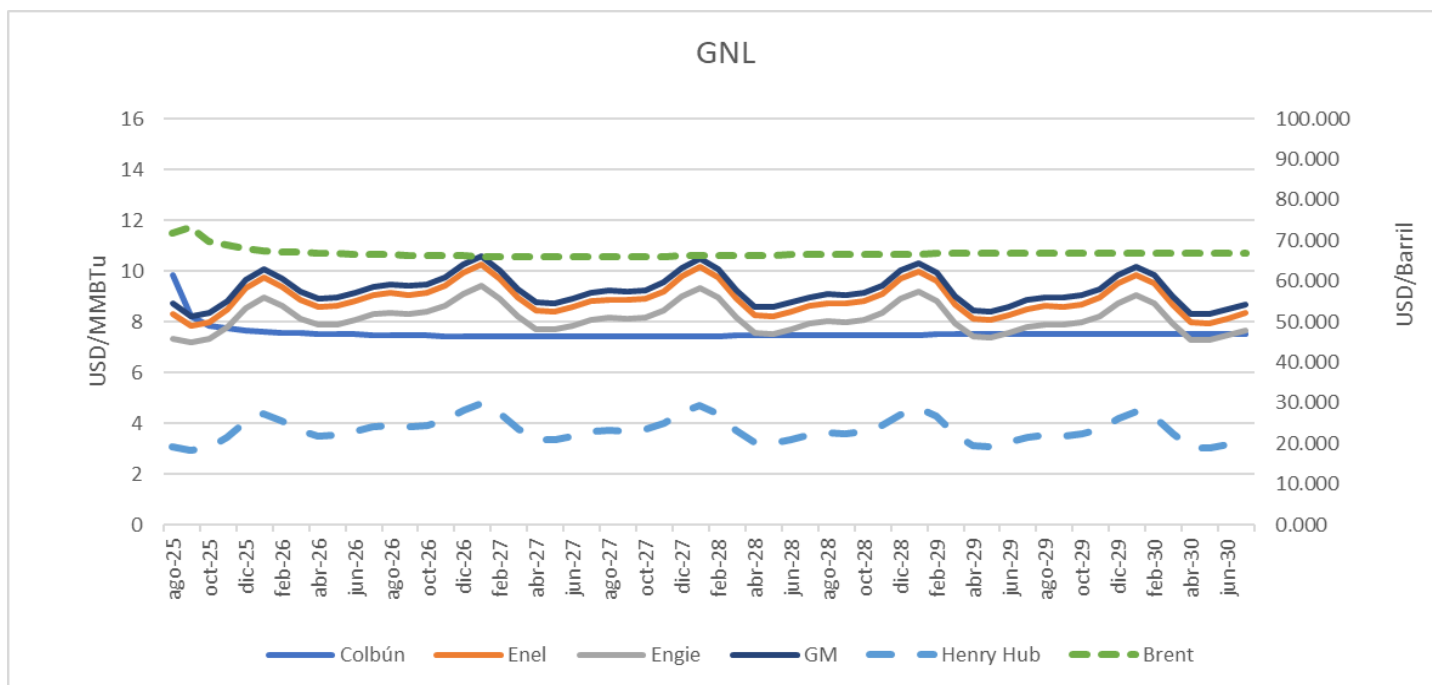


Figura 7.1.1 Proyección de costos de GNL.

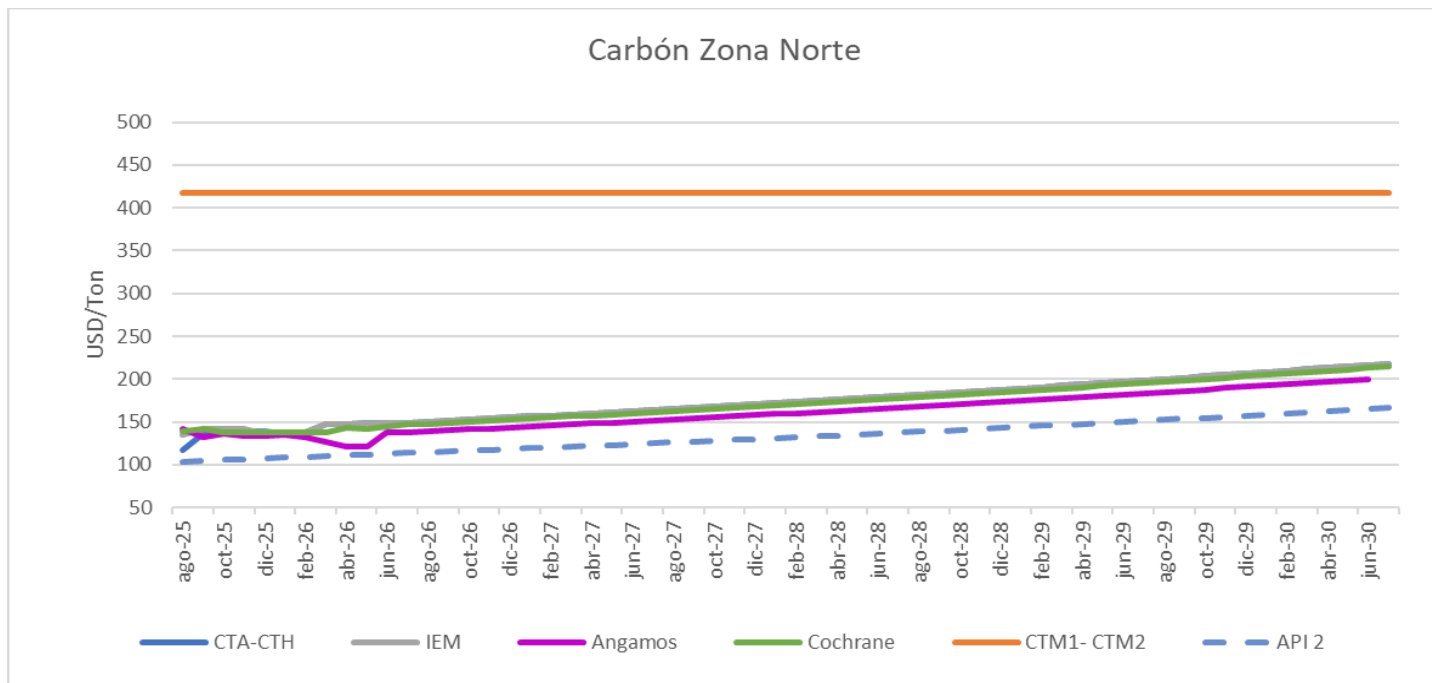


Figura 7.1.2 Proyección de costos de carbón térmico, centrales zona norte.

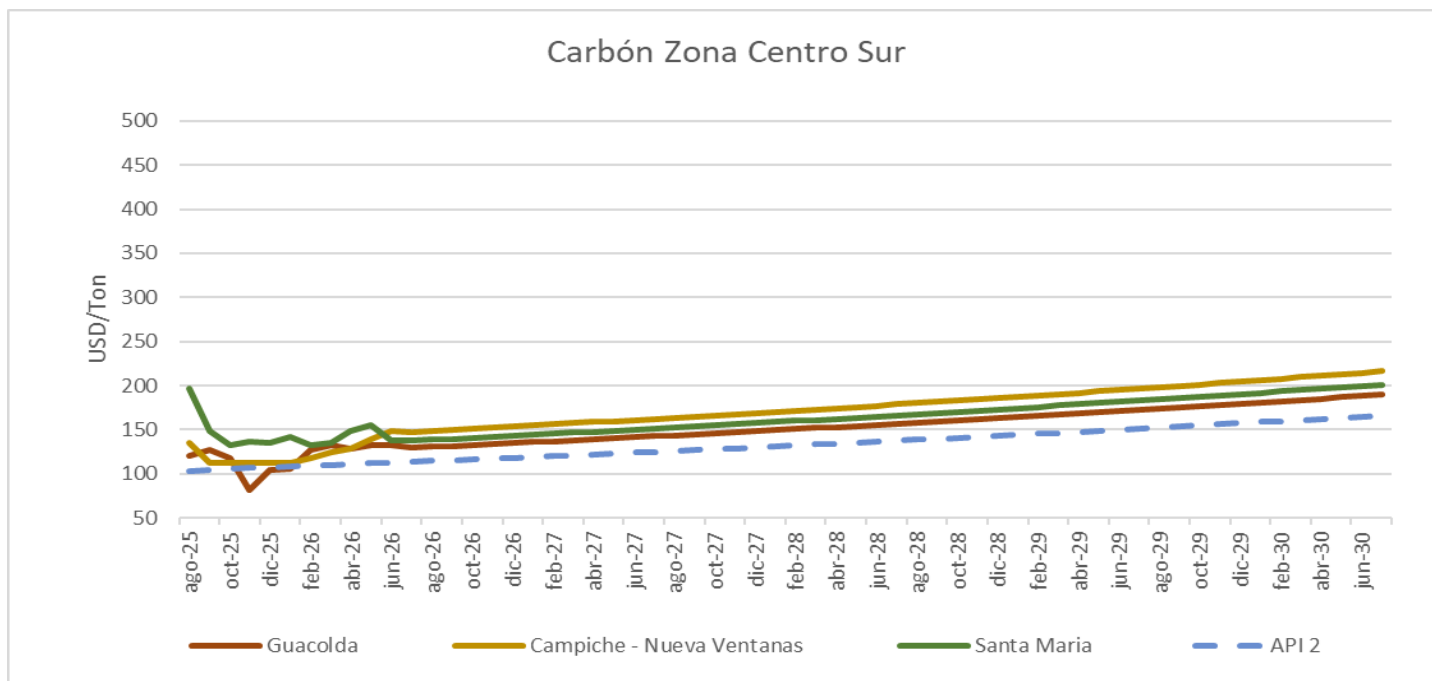


Figura 7.1.3 Proyección de costos de carbón térmico, centrales zona centro sur.

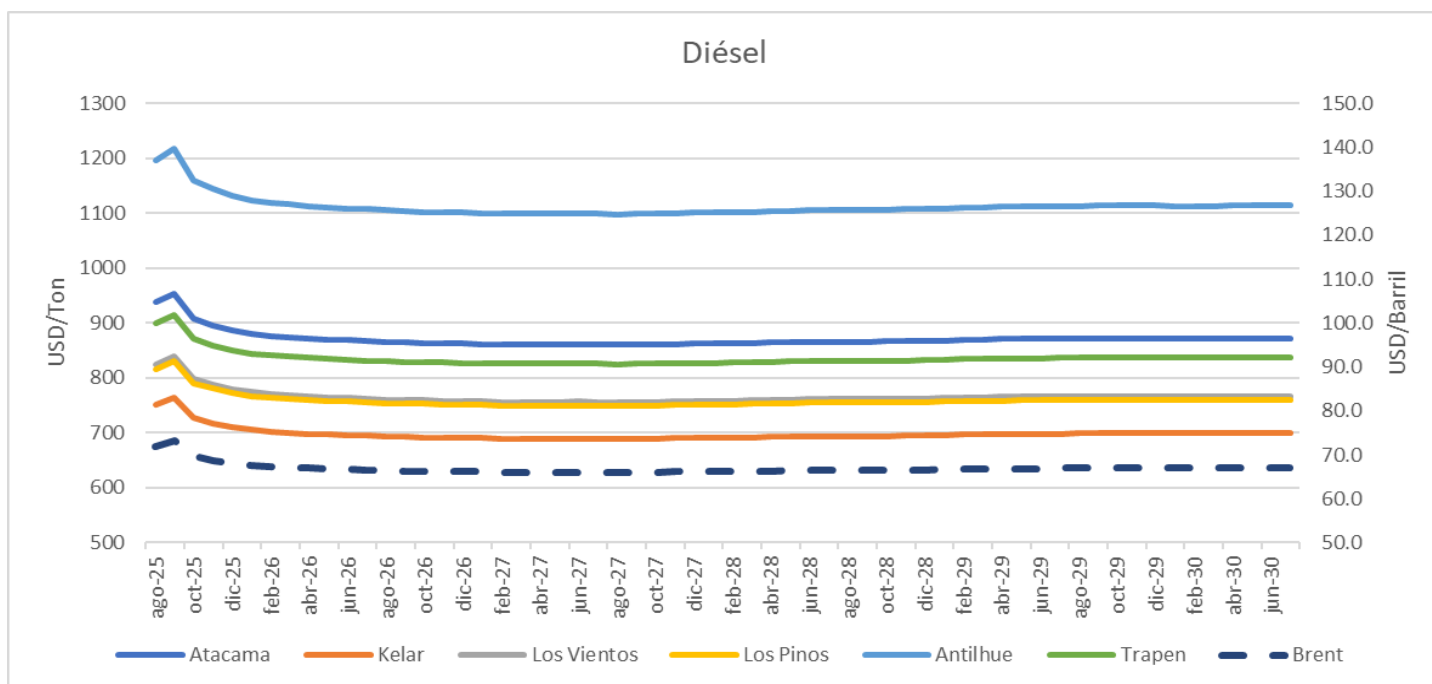


Figura 7.1.4 Proyección de costos de combustible diésel.

7.2 Costos Combustibles

Nombre	Costo combustible		
	Tipo	Costo	Unidad medida
LOMA_LOS_COLORADOS_2	Biogas	0,00	US\$/Ton
SANTA_MARTA	Biogas	0,00	US\$/Ton
CMPC_BUCALEMU_1	Biomasa	11,47	US\$/Ton
CMPC_BUCALEMU_2	Biomasa	0,00	US\$/Ton
VINALES_BL1	Biomasa	0,00	US\$/Ton
VINALES_BL2	Biomasa	18,90	US\$/Ton
CMPC_LAJA_BL1	Biomasa	5,87	US\$/Ton
CMPC_LAJA_BL2	Biomasa	53,83	US\$/Ton
CMPC_LAJA_BL3	Biomasa	66,48	US\$/Ton
CMPC_LAJA_BL4	Biomasa	128,90	US\$/Ton
CMPC_PACIFICO_BL1	Biomasa	4,09	US\$/Ton
CMPC_PACIFICO_BL2	Biomasa	15,84	US\$/Ton
SANTA_FE_BL1	Biomasa	5,42	US\$/Ton
SANTA_FE_BL2	Biomasa	9,42	US\$/Ton
SANTA_FE_BL3	Biomasa	26,59	US\$/Ton
SANTA_FE_BL4	Biomasa	55,23	US\$/Ton
ARAUCO	Biomasa	16,83	US\$/Ton
CELCO_BL1	Biomasa	21,31	US\$/Ton
LICANTEN_BL1	Biomasa	0,00	US\$/Ton
LICANTEN_BL2	Biomasa	34,81	US\$/Ton
NUEVA_ALDEA_BL1	Biomasa	0,00	US\$/Ton
NUEVA_ALDEA_BL2	Biomasa	0,00	US\$/Ton
NUEVA_ALDEA_BL3	Biomasa	14,38	US\$/Ton
VALDIVIA_BL1_EUCA	Biomasa	0,00	US\$/Ton
VALDIVIA_BL1_PINO	Biomasa	0,00	US\$/Ton
VALDIVIA_BL2_EUCA	Biomasa	0,00	US\$/Ton
VALDIVIA_BL2_PINO	Biomasa	0,00	US\$/Ton
VALDIVIA_BL3_EUCA	Biomasa	20,64	US\$/Ton
VALDIVIA_BL3_PINO	Biomasa	20,64	US\$/Ton
LAUTARO_1_BL1	Biomasa	10,76	US\$/Ton
LAUTARO_1_BL2	Biomasa	17,02	US\$/Ton
LAUTARO_2_BL1	Biomasa	19,99	US\$/Ton
LAUTARO_2_BL2	Biomasa	32,91	US\$/Ton
ENERGIA_PACIFICO	Biomasa	36,74	US\$/Ton
MASISA	Biomasa	37,63	US\$/Ton
ESCUADRON	Biomasa	29,32	US\$/Ton
CHOLGUAN_BL1	Biomasa	26,81	US\$/Ton
NUEVA_VENTANAS	Carbón	129,18	US\$/Ton
ANDINA	Carbón	116,49	US\$/Ton
ANGAMOS_1	Carbón	141,36	US\$/Ton
ANGAMOS_2	Carbón	141,36	US\$/Ton
COCHRANE_1	Carbón	139,10	US\$/Ton
COCHRANE_2	Carbón	139,10	US\$/Ton
SANTA MARIA	Carbón	196,22	US\$/Ton
CAMPICHE	Carbón	142,33	US\$/Ton
IE_MEJILLONES	Carbón	135,34	US\$/Ton

MEJILLONES_1	Carbón	417,88	US\$/Ton
MEJILLONES_2	Carbón	417,88	US\$/Ton
GUACOLDA_1	Carbón	118,39	US\$/Ton
GUACOLDA_2	Carbón	118,39	US\$/Ton
GUACOLDA_3	Carbón	115,25	US\$/Ton
GUACOLDA_4	Carbón	118,39	US\$/Ton
GUACOLDA_5	Carbón	129,39	US\$/Ton
HORNITOS	Carbón	116,49	US\$/Ton
PAS_MEJILLONES	Cogeneración	0,00	US\$/Ton
LAGUNA_VERDE_TG	Diésel	656,45	US\$/Ton
LAGUNA_VERDE_TV	Diésel	656,45	US\$/Ton
ANDES_U1-U2_DIE	Diésel	1479,31	US\$/Ton
ANDES_U3_DIE	Diésel	1479,31	US\$/Ton
ANDES_U4_DIE	Diésel	1479,31	US\$/Ton
HORCONES_DIE	Diésel	899,01	US\$/Ton
NUEVA_ALDEA_2	Diésel	904,41	US\$/Ton
PUNTA_COLORADA_DIE	Diésel	1030,15	US\$/Ton
CEMENTOS_BIOBIO_DIE	Diésel	1479,35	US\$/Ton
MAULE	Diésel	821,29	US\$/Ton
CARDONES	Diésel	1002,95	US\$/Ton
ANTILHUE_U1	Diésel	1196,63	US\$/Ton
ANTILHUE_U2	Diésel	1196,63	US\$/Ton
CANDELARIA_1_DIE	Diésel	949,85	US\$/Ton
CANDELARIA_2_DIE	Diésel	949,85	US\$/Ton
LOS_PINOS	Diésel	826,60	US\$/Ton
NEHUENCO_1-TG+TV_DIE	Diésel	1091,41	US\$/Ton
NEHUENCO_2-TG+TV_DIE	Diésel	1091,41	US\$/Ton
NEHUENCO_9B_DIE	Diésel	1091,41	US\$/Ton
COLIHUES_U1_DIE	Diésel	1158,01	US\$/Ton
COLIHUES_U2_DIE	Diésel	1158,01	US\$/Ton
CENIZAS_U2	Diésel	958,06	US\$/Ton
NUEVA_RENCA-TG+TV_DIE	Diésel	1039,74	US\$/Ton
LOS_VIENTOS_GNL_A	GNL	316,56	US\$/dam3
LOS_VIENTOS	Diésel	823,94	US\$/Ton
LOS_VIENTOS-CNAVIA	Diésel	823,94	US\$/Ton
SANTA_LIDIA	Diésel	827,45	US\$/Ton
CHILOE	Diésel	1173,69	US\$/Ton
CONSTITUCION-EGEN	Diésel	861,21	US\$/Ton
EMELDA_U1	Diésel	1662,73	US\$/Ton
EMELDA_U2	Diésel	1662,73	US\$/Ton
ATA-TG1A_DIE	Diésel	937,16	US\$/Ton
ATA-TG1A+0.5TV1C_DIE	Diésel	937,16	US\$/Ton
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_DIE	Diésel	937,16	US\$/Ton
ATA-TG1B_DIE	Diésel	937,16	US\$/Ton
ATA-TG1B+0.5TV1C_DIE	Diésel	937,16	US\$/Ton
ATA-TG2A_DIE	Diésel	937,16	US\$/Ton
ATA-TG2A+0.5TV2C_DIE	Diésel	937,16	US\$/Ton
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_DIE	Diésel	937,16	US\$/Ton
ATA-TG2B_DIE	Diésel	937,16	US\$/Ton
ATA-TG2B+0.5TV2C_DIE	Diésel	937,16	US\$/Ton

DIEGO_DE_ALMAGRO	Diésel	810,07	US\$/Ton
HUASCO-TG_U1_DIE	Diésel	932,20	US\$/Ton
HUASCO-TG_U2_DIE	Diésel	932,20	US\$/Ton
HUASCO-TG_U3_DIE	Diésel	932,20	US\$/Ton
QUINTERO_1A_DIE	Diésel	1069,64	US\$/Ton
QUINTERO_1B_DIE	Diésel	1069,64	US\$/Ton
SAN_ISIDRO_2-TG_DIE	Diésel	1008,56	US\$/Ton
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_DIE	Diésel	1008,56	US\$/Ton
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_DIE	Diésel	1008,56	US\$/Ton
SAN_ISIDRO-TG_DIE	Diésel	1008,56	US\$/Ton
SAN_ISIDRO-TG+TV_DIE	Diésel	1008,56	US\$/Ton
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_DIE	Diésel	1008,56	US\$/Ton
TALTAL_1_DIE	Diésel	1110,47	US\$/Ton
TALTAL_2_DIE	Diésel	1110,47	US\$/Ton
TARAPACA-TG_DIE	Diésel	1042,21	US\$/Ton
ARICA_GM	Diésel	854,55	US\$/Ton
ARICA_M1	Diésel	854,55	US\$/Ton
ARICA_M2	Diésel	854,55	US\$/Ton
IQUIQUE_MA	Diésel	818,62	US\$/Ton
IQUIQUE_MI	Diésel	818,62	US\$/Ton
IQUIQUE_MS	Diésel	818,62	US\$/Ton
IQUIQUE_SU	Diésel	818,62	US\$/Ton
IQUIQUE_TG	Diésel	818,62	US\$/Ton
MEJILLONES_3-TG_DIE	Diésel	895,52	US\$/Ton
MEJILLONES_3-TG+TV_DIE	Diésel	895,52	US\$/Ton
TOCOPILLA_U16-TG+TV_DIE	Diésel	930,22	US\$/Ton
TOCOPILLA-TG1	Diésel	930,22	US\$/Ton
TOCOPILLA-TG2	Diésel	930,22	US\$/Ton
TOCOPILLA-TG3_DIE	Diésel	930,22	US\$/Ton
EL_PENON	Diésel	834,24	US\$/Ton
SAN_LORENZO_U1	Diésel	1131,96	US\$/Ton
SAN_LORENZO_U2	Diésel	1131,96	US\$/Ton
SAN_LORENZO_U3	Diésel	1131,96	US\$/Ton
TENO	Diésel	860,16	US\$/Ton
TRAPEN	Diésel	892,02	US\$/Ton
ESPERANZA_DS1	Diésel	901,17	US\$/Ton
ESPERANZA_DS2	Diésel	901,17	US\$/Ton
ESPERANZA_TG1	Diésel	901,17	US\$/Ton
MANTOS_BLANCOS	Diésel	878,17	US\$/Ton
UJINA_U1_DIE	Diésel	805,89	US\$/Ton
UJINA_U2_DIE	Diésel	805,89	US\$/Ton
UJINA_U3_DIE	Diésel	805,89	US\$/Ton
UJINA_U4_DIE	Diésel	805,89	US\$/Ton
ZOFRI_1	Diésel	1054,93	US\$/Ton
ZOFRI_13	Diésel	1054,93	US\$/Ton
ZOFRI_2-5	Diésel	1054,93	US\$/Ton
ZOFRI_6	Diésel	1054,93	US\$/Ton
ZOFRI_7-12	Diésel	1054,93	US\$/Ton
NEWEN_DIE	Diésel	927,16	US\$/Ton
TERMOPACIFICO	Diésel	1578,96	US\$/Ton

ESPINOS_BL1	Diésel	820,11	US\$/Ton
ESPINOS_BL2	Diésel	820,11	US\$/Ton
LOS_GUINDOS	Diésel	986,78	US\$/Ton
LOS_GUINDOS_2	Diésel	986,78	US\$/Ton
DEGAN_2	Diésel	1225,77	US\$/Ton
DEGAN_NAVE12	Diésel	1225,77	US\$/Ton
DEGAN_NAVE5	Diésel	1225,77	US\$/Ton
AGUAS_BLANCAS	Diésel	822,42	US\$/Ton
YUNGAY_U1_DIE	Diésel	933,59	US\$/Ton
YUNGAY_U2_DIE	Diésel	933,59	US\$/Ton
YUNGAY_U3_DIE	Diésel	933,59	US\$/Ton
YUNGAY_U4_DIE	Diésel	933,59	US\$/Ton
CHOLGUAN_BL2	Diésel	906,21	US\$/Ton
OLIVOS_BL1	Diésel	920,90	US\$/Ton
OLIVOS_BL2	Diésel	920,90	US\$/Ton
CHAGUAL	Diésel	1381,32	US\$/Ton
COMBARBALA	Diésel	1425,40	US\$/Ton
LLANOS_BLANCOS	Diésel	1393,07	US\$/Ton
PAJONALES	Diésel	1457,73	US\$/Ton
SAN_JAVIER_1	Diésel	1154,32	US\$/Ton
SAN_JAVIER_2	Diésel	1154,32	US\$/Ton
CALLECALLE	Diésel	984,37	US\$/Ton
CHUYACA	Diésel	1000,09	US\$/Ton
CORONEL_DIE	Diésel	812,29	US\$/Ton
TRINCAO	Diésel	898,23	US\$/Ton
EL_SALVADOR	Diésel	864,35	US\$/Ton
KELAR-TG1_DIE	Diésel	751,06	US\$/Ton
KELAR-TG1+0.5TV_DIE	Diésel	751,06	US\$/Ton
KELAR-TG1+TG2+TV_DIE	Diésel	751,06	US\$/Ton
KELAR-TG2_DIE	Diésel	751,06	US\$/Ton
KELAR-TG2+0.5TV_DIE	Diésel	751,06	US\$/Ton
LA_PORTADA	Diésel	1488,77	US\$/Ton
CONCON	Diésel	845,16	US\$/Ton
EL_TOTORAL	Diésel	822,80	US\$/Ton
EL_TOTORAL_U2	Diésel	822,80	US\$/Ton
EL_TOTORAL_U3	Diésel	822,80	US\$/Ton
LAS_VEGAS	Diésel	1138,01	US\$/Ton
LINARES	Diésel	1154,93	US\$/Ton
PLACILLA	Diésel	872,24	US\$/Ton
QUINTAY	Diésel	1049,77	US\$/Ton
SAN_GREGORIO	Diésel	1154,93	US\$/Ton
COLMITO_DIE	Diésel	855,47	US\$/Ton
PUNTA_COLORADA_IFO	Fuel Oil	722,80	US\$/Ton
CMPC_LAJA_BL5	Fuel Oil	546,66	US\$/Ton
CMPC_PACIFICO_BL3	Fuel Oil	551,13	US\$/Ton
CELCO_BL2	Fuel Oil	656,08	US\$/Ton
VALDIVIA_BL4_EUCA	Fuel Oil	665,34	US\$/Ton
VALDIVIA_BL4_PINO	Fuel Oil	665,34	US\$/Ton
CEMENTOS_BIOBIO_FO6	Fuel Oil	1004,44	US\$/Ton
COLIHUES_U1_HFO	Fuel Oil	631,55	US\$/Ton

COLIHUES_U2_HFO	Fuel Oil	631,55	US\$/Ton
HUASCO-TG_U1_IFO	Fuel Oil	568,20	US\$/Ton
HUASCO-TG_U2_IFO	Fuel Oil	568,20	US\$/Ton
HUASCO-TG_U3_IFO	Fuel Oil	568,20	US\$/Ton
UJINA_U1_HFO	Fuel Oil	655,27	US\$/Ton
UJINA_U2_HFO	Fuel Oil	655,27	US\$/Ton
UJINA_U3_HFO	Fuel Oil	655,27	US\$/Ton
UJINA_U4_HFO	Fuel Oil	655,27	US\$/Ton
UJINA_U5_HFO	Fuel Oil	655,27	US\$/Ton
UJINA_U6_HFO	Fuel Oil	655,27	US\$/Ton
NEWEN_PRO	Gas Propano	564,03	US\$/dam3
CERRO_PABELLON_U1	Geotérmica	0,00	US\$/Ton
CERRO_PABELLON_U2	Geotérmica	0,00	US\$/Ton
CERRO_PABELLON_U3	Geotérmica	0,00	US\$/Ton
NUEVA_RENCA-FA_GLP	GLP	657,24	US\$/Ton
TENO_GAS_GLP	GLP	466,30	US\$/Ton
CMPC_CORDILLERA_GN_A	GN	376,18	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GN_A	GN	303,22	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GN_A	GN	303,22	US\$/dam3
NEHUENCO_1-FA_GN_A	GN	289,13	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GN_A	GN	289,13	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_A	GN	289,13	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GN_A	GN	289,13	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_A	GN	289,13	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GN_A	GN	289,13	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_A	GN	265,69	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_B	GN	297,52	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-FA_GN_A	GN	265,69	US\$/dam3
ATA-TG1A_GN_A	GN	336,60	US\$/dam3
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_A	GN	336,60	US\$/dam3
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_A	GN	336,60	US\$/dam3
ATA-TG1B_GN_A	GN	336,60	US\$/dam3
ATA-TG2A_GN_A	GN	336,60	US\$/dam3
ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_A	GN	336,60	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_A	GN	336,60	US\$/dam3
ATA-TG2B_GN_A	GN	336,60	US\$/dam3
ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_A	GN	336,60	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GN_A	GN	237,34	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GN_A	GN	237,34	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_A	GN	235,80	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_A	GN	235,80	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_A	GN	235,80	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GN_A	GN	235,80	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GN_A	GN	235,80	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_A	GN	235,80	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_A	GN	235,80	US\$/dam3
TALTAL_1_GN_A	GN	336,60	US\$/dam3
TALTAL_2_GN_A	GN	336,60	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG_GN_A	GN	407,88	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_A	GN	407,88	US\$/dam3

TOCOPILLA_U16-TG_GN_A	GN	407,88	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_A	GN	407,88	US\$/dam3
TOCOPILLA-TG3_GN_A	GN	407,88	US\$/dam3
NEWEN_GN_A	GN	313,70	US\$/dam3
YUNGAY_U1_GN_A	GN	466,00	US\$/dam3
YUNGAY_U2_GN_A	GN	466,00	US\$/dam3
YUNGAY_U3_GN_A	GN	466,00	US\$/dam3
CORONEL_GN_A	GN	465,80	US\$/dam3
COLMITO_GN_A	GN	311,78	US\$/dam3
CMPC_CORDILLERA_GNL_A	GNL	575,56	US\$/dam3
CMPC_CORDILLERA_GNL_B	GNL	557,26	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GNL_A	GNL	532,60	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GNL_B	GNL	336,64	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GNL_C	GNL	377,82	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GNL_D	GNL	404,18	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GNL_E	GNL	348,82	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GNL_F	GNL	311,92	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GNL_G	GNL	396,80	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GNL_INF	GNL	377,82	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GNL_X	GNL	597,18	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GNL_A	GNL	532,60	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GNL_B	GNL	336,64	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GNL_C	GNL	377,82	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GNL_D	GNL	404,18	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GNL_E	GNL	348,82	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GNL_F	GNL	311,92	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GNL_G	GNL	396,80	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GNL_INF	GNL	377,82	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GNL_X	GNL	597,18	US\$/dam3
NEHUENCO_1-FA_GNL_A	GNL	518,51	US\$/dam3
NEHUENCO_1-FA_GNL_B	GNL	322,55	US\$/dam3
NEHUENCO_1-FA_GNL_C	GNL	363,73	US\$/dam3
NEHUENCO_1-FA_GNL_D	GNL	369,04	US\$/dam3
NEHUENCO_1-FA_GNL_E	GNL	313,69	US\$/dam3
NEHUENCO_1-FA_GNL_F	GNL	276,78	US\$/dam3
NEHUENCO_1-FA_GNL_G	GNL	361,66	US\$/dam3
NEHUENCO_1-FA_GNL_X	GNL	583,09	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GNL_A	GNL	518,51	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GNL_B	GNL	322,55	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GNL_C	GNL	363,73	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GNL_D	GNL	369,04	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GNL_E	GNL	313,69	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GNL_F	GNL	276,78	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GNL_G	GNL	361,66	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GNL_INF	GNL	363,73	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GNL_X	GNL	583,09	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_A	GNL	518,51	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_B	GNL	322,55	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_C	GNL	363,73	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_D	GNL	369,04	US\$/dam3

NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_E	GNL	313,69	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_F	GNL	276,78	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_G	GNL	361,66	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_INF	GNL	363,73	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GNL_X	GNL	583,09	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GNL_A	GNL	518,51	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GNL_B	GNL	322,55	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GNL_C	GNL	363,73	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GNL_D	GNL	369,04	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GNL_E	GNL	313,69	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GNL_F	GNL	276,78	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GNL_G	GNL	361,66	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GNL_INF	GNL	363,73	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GNL_X	GNL	583,09	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_A	GNL	518,51	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_B	GNL	322,55	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_C	GNL	363,73	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_D	GNL	369,04	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_E	GNL	313,69	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_F	GNL	276,78	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_G	GNL	361,66	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_INF	GNL	363,73	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GNL_X	GNL	583,09	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GNL_A	GNL	518,51	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GNL_B	GNL	322,55	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GNL_C	GNL	363,73	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GNL_D	GNL	369,04	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GNL_E	GNL	313,69	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GNL_F	GNL	276,78	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GNL_G	GNL	361,66	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GNL_INF	GNL	363,73	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GNL_X	GNL	583,09	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_A	GNL	321,34	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_B	GNL	518,99	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_C	GNL	530,93	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_D	GNL	687,64	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_E	GNL	503,01	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_F	GNL	662,51	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_INF	GNL	0,00	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GNL_P	GNL	484,05	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-FA_GNL_A	GNL	321,34	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-FA_GNL_B	GNL	518,99	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-FA_GNL_INF	GNL	0,00	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-FA_GNL_P	GNL	484,05	US\$/dam3
ENAP_ACONCAGUA	GNL	297,65	US\$/dam3
ATA-TG1A_GNL_A	GNL	411,76	US\$/dam3
ATA-TG1A_GNL_B	GNL	357,97	US\$/dam3
ATA-TG1A_GNL_C	GNL	385,79	US\$/dam3
ATA-TG1A_GNL_D	GNL	396,92	US\$/dam3
ATA-TG1A_GNL_E	GNL	296,69	US\$/dam3

ATA-TG1A_GNL_INF	GNL	324,58	US\$/dam3
ATA-TG1A_GNL_X	GNL	389,50	US\$/dam3
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_A	GNL	411,76	US\$/dam3
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_B	GNL	357,97	US\$/dam3
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_C	GNL	385,79	US\$/dam3
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_D	GNL	396,92	US\$/dam3
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_E	GNL	296,69	US\$/dam3
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_INF	GNL	324,58	US\$/dam3
ATA-TG1A+0.5TV1C_GNL_X	GNL	389,50	US\$/dam3
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_A	GNL	411,76	US\$/dam3
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_B	GNL	357,97	US\$/dam3
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_C	GNL	385,79	US\$/dam3
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_D	GNL	396,92	US\$/dam3
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_E	GNL	296,69	US\$/dam3
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_INF	GNL	324,58	US\$/dam3
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GNL_X	GNL	389,50	US\$/dam3
ATA-TG1B_GNL_A	GNL	411,76	US\$/dam3
ATA-TG1B_GNL_B	GNL	357,97	US\$/dam3
ATA-TG1B_GNL_C	GNL	385,79	US\$/dam3
ATA-TG1B_GNL_D	GNL	396,92	US\$/dam3
ATA-TG1B_GNL_E	GNL	296,69	US\$/dam3
ATA-TG1B_GNL_INF	GNL	324,58	US\$/dam3
ATA-TG1B_GNL_X	GNL	389,50	US\$/dam3
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_A	GNL	336,60	US\$/dam3
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_B	GNL	411,76	US\$/dam3
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_C	GNL	357,97	US\$/dam3
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_D	GNL	385,79	US\$/dam3
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_E	GNL	396,92	US\$/dam3
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_INF	GNL	296,69	US\$/dam3
ATA-TG1B+0.5TV1C_GNL_X	GNL	324,58	US\$/dam3
ATA-TG2A_GNL_A	GNL	389,50	US\$/dam3
ATA-TG2A_GNL_B	GNL	411,76	US\$/dam3
ATA-TG2A_GNL_C	GNL	357,97	US\$/dam3
ATA-TG2A_GNL_D	GNL	385,79	US\$/dam3
ATA-TG2A_GNL_E	GNL	396,92	US\$/dam3
ATA-TG2A_GNL_INF	GNL	296,69	US\$/dam3
ATA-TG2A_GNL_X	GNL	324,58	US\$/dam3
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_A	GNL	389,50	US\$/dam3
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_B	GNL	411,76	US\$/dam3
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_C	GNL	357,97	US\$/dam3
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_D	GNL	385,79	US\$/dam3
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_E	GNL	396,92	US\$/dam3
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_INF	GNL	296,69	US\$/dam3
ATA-TG2A+0.5TV2C_GNL_X	GNL	324,58	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_A	GNL	389,50	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_B	GNL	411,76	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_C	GNL	357,97	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_D	GNL	385,79	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_E	GNL	396,92	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF	GNL	296,69	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_X	GNL	324,58	US\$/dam3

ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_INF	GNL	324,58	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GNL_X	GNL	389,50	US\$/dam3
ATA-TG2B_GNL_A	GNL	411,76	US\$/dam3
ATA-TG2B_GNL_B	GNL	357,97	US\$/dam3
ATA-TG2B_GNL_C	GNL	385,79	US\$/dam3
ATA-TG2B_GNL_D	GNL	396,92	US\$/dam3
ATA-TG2B_GNL_E	GNL	296,69	US\$/dam3
ATA-TG2B_GNL_INF	GNL	324,58	US\$/dam3
ATA-TG2B_GNL_X	GNL	389,50	US\$/dam3
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_A	GNL	411,76	US\$/dam3
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_B	GNL	357,97	US\$/dam3
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_C	GNL	385,79	US\$/dam3
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_D	GNL	396,92	US\$/dam3
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_E	GNL	296,69	US\$/dam3
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_INF	GNL	324,58	US\$/dam3
ATA-TG2B+0.5TV2C_GNL_X	GNL	389,50	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GNL_A	GNL	498,16	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GNL_B	GNL	496,10	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GNL_C	GNL	349,60	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GNL_D	GNL	500,26	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GNL_E	GNL	306,45	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GNL_F	GNL	650,93	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GNL_INF	GNL	585,38	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GNL_X	GNL	650,93	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GNL_A	GNL	498,16	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GNL_B	GNL	496,10	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GNL_C	GNL	349,60	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GNL_D	GNL	500,26	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GNL_E	GNL	306,45	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GNL_F	GNL	650,93	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GNL_INF	GNL	585,38	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GNL_X	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_A	GNL	498,16	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_B	GNL	496,10	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_C	GNL	349,60	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_D	GNL	500,26	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_E	GNL	306,45	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_F	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_INF	GNL	585,38	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GNL_X	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_A	GNL	498,16	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_B	GNL	496,10	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_C	GNL	349,60	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_D	GNL	500,26	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_E	GNL	306,45	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_F	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_INF	GNL	585,38	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GNL_X	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_A	GNL	498,16	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_B	GNL	496,10	US\$/dam3

SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_C	GNL	349,60	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_D	GNL	500,26	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_E	GNL	306,45	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_F	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_INF	GNL	585,38	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GNL_X	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GNL_A	GNL	498,16	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GNL_B	GNL	496,10	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GNL_C	GNL	349,60	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GNL_D	GNL	500,26	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GNL_E	GNL	306,45	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GNL_F	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GNL_INF	GNL	585,38	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GNL_X	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GNL_A	GNL	498,16	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GNL_B	GNL	496,10	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GNL_C	GNL	349,60	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GNL_D	GNL	500,26	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GNL_E	GNL	306,45	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GNL_F	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GNL_INF	GNL	585,38	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GNL_X	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_A	GNL	498,16	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_B	GNL	496,10	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_C	GNL	349,60	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_D	GNL	500,26	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_E	GNL	306,45	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_F	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_INF	GNL	585,38	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GNL_X	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_A	GNL	498,16	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_B	GNL	496,10	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_C	GNL	349,60	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_D	GNL	500,26	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_E	GNL	306,45	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_F	GNL	650,93	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_INF	GNL	585,38	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GNL_X	GNL	650,93	US\$/dam3
TALTAL_1_GNL_A	GNL	411,76	US\$/dam3
TALTAL_1_GNL_B	GNL	357,97	US\$/dam3
TALTAL_1_GNL_C	GNL	385,79	US\$/dam3
TALTAL_1_GNL_D	GNL	396,92	US\$/dam3
TALTAL_1_GNL_E	GNL	296,69	US\$/dam3
TALTAL_1_GNL_INF	GNL	324,58	US\$/dam3
TALTAL_1_GNL_X	GNL	389,50	US\$/dam3
TALTAL_2_GNL_A	GNL	411,76	US\$/dam3
TALTAL_2_GNL_B	GNL	357,97	US\$/dam3
TALTAL_2_GNL_C	GNL	385,79	US\$/dam3
TALTAL_2_GNL_D	GNL	396,92	US\$/dam3
TALTAL_2_GNL_E	GNL	296,69	US\$/dam3

TALTAL_2_GNL_INF	GNL	324,58	US\$/dam3
TALTAL_2_GNL_X	GNL	389,50	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG_GNL_A	GNL	193,39	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG_GNL_B	GNL	346,49	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG_GNL_C	GNL	324,30	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG_GNL_D	GNL	420,90	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG_GNL_E	GNL	384,19	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG_GNL_INF	GNL	273,75	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG_GNL_X	GNL	651,05	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_A	GNL	193,39	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_B	GNL	346,49	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_C	GNL	324,30	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_D	GNL	420,90	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_E	GNL	384,19	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_INF	GNL	273,75	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG+TV_GNL_X	GNL	651,05	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_A	GNL	193,39	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_B	GNL	346,49	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_C	GNL	324,30	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_D	GNL	420,90	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_E	GNL	384,19	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_INF	GNL	273,75	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG_GNL_X	GNL	651,05	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_A	GNL	193,39	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_B	GNL	346,49	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_C	GNL	324,30	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_D	GNL	420,90	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_E	GNL	384,19	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_INF	GNL	273,75	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GNL_X	GNL	651,05	US\$/dam3
TOCOPILLA-TG3_GNL_A	GNL	193,39	US\$/dam3
TOCOPILLA-TG3_GNL_B	GNL	346,49	US\$/dam3
TOCOPILLA-TG3_GNL_C	GNL	324,30	US\$/dam3
TOCOPILLA-TG3_GNL_D	GNL	420,90	US\$/dam3
TOCOPILLA-TG3_GNL_E	GNL	384,19	US\$/dam3
TOCOPILLA-TG3_GNL_INF	GNL	273,75	US\$/dam3
TOCOPILLA-TG3_GNL_X	GNL	651,05	US\$/dam3
NEWEN_GNL_A	GNL	525,22	US\$/dam3
NEWEN_GNL_B	GNL	211,89	US\$/dam3
YUNGAY_U1_GNL_A	GNL	904,16	US\$/dam3
YUNGAY_U2_GNL_A	GNL	904,16	US\$/dam3
YUNGAY_U3_GNL_A	GNL	904,16	US\$/dam3
CORONEL_GNL_A	GNL	516,33	US\$/dam3
CORONEL_GNL_B	GNL	479,08	US\$/dam3
KELAR-TG1_GNL_A	GNL	305,67	US\$/dam3
KELAR-TG1_GNL_B	GNL	303,16	US\$/dam3
KELAR-TG1_GNL_C	GNL	259,67	US\$/dam3
KELAR-TG1_GNL_D	GNL	422,89	US\$/dam3
KELAR-TG1_GNL_E	GNL	234,48	US\$/dam3
KELAR-TG1_GNL_INF	GNL	335,48	US\$/dam3

KELAR-TG1_GNL_X	GNL	651,05	US\$/dam3
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_A	GNL	305,67	US\$/dam3
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_B	GNL	303,16	US\$/dam3
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_C	GNL	259,67	US\$/dam3
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_D	GNL	422,89	US\$/dam3
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_E	GNL	234,48	US\$/dam3
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_INF	GNL	335,48	US\$/dam3
KELAR-TG1+0.5TV_GNL_X	GNL	651,05	US\$/dam3
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_A	GNL	305,67	US\$/dam3
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_B	GNL	303,16	US\$/dam3
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_C	GNL	259,67	US\$/dam3
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_D	GNL	422,89	US\$/dam3
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_E	GNL	234,48	US\$/dam3
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_INF	GNL	335,48	US\$/dam3
KELAR-TG1+TG2+TV_GNL_X	GNL	651,05	US\$/dam3
KELAR-TG2_GNL_A	GNL	305,67	US\$/dam3
KELAR-TG2_GNL_B	GNL	303,16	US\$/dam3
KELAR-TG2_GNL_C	GNL	259,67	US\$/dam3
KELAR-TG2_GNL_D	GNL	422,89	US\$/dam3
KELAR-TG2_GNL_E	GNL	234,48	US\$/dam3
KELAR-TG2_GNL_INF	GNL	335,48	US\$/dam3
KELAR-TG2_GNL_X	GNL	651,05	US\$/dam3
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_A	GNL	305,67	US\$/dam3
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_B	GNL	303,16	US\$/dam3
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_C	GNL	259,67	US\$/dam3
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_D	GNL	422,89	US\$/dam3
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_E	GNL	234,48	US\$/dam3
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_INF	GNL	335,48	US\$/dam3
KELAR-TG2+0.5TV_GNL_X	GNL	651,05	US\$/dam3
COLMITO_GNL_A	GNL	641,38	US\$/dam3
COLMITO_GNL_B	GNL	265,98	US\$/dam3
COLMITO_GNL_INF	GNL	0,00	US\$/dam3
ERSA_BIOBIO	Petcoke	0,00	US\$/Ton
CERRO_DOMINADOR_CS	Termosolar	0,00	US\$/Ton
UJINA_U5_DIE	Diésel	805.89	US\$/Ton
UJINA_U6_DIE	Diésel	805.89	US\$/Ton
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_A	GNL	316.54	US\$/dam3
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_B	GNL	457.62	US\$/dam3
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_C	GNL	369.05	US\$/dam3
LOS_VIENTOS_GNL_B	GNL	457.62	US\$/dam3
LOS_VIENTOS_GNL_C	GNL	369.05	US\$/dam3
KELAR-TG1_GN_A	GN	431.95	US\$/dam3
KELAR-TG1+0.5TV_GN_A	GN	431.95	US\$/dam3
KELAR-TG1+TG2+TV_GN_A	GN	431.95	US\$/dam3
KELAR-TG2_GN_A	GN	431.95	US\$/dam3
KELAR-TG2+0.5TV_GN_A	GN	431.95	US\$/dam3
MAITENCILLO	Diésel	904.60	US\$/Ton
LOS_VIENTOS_GN_A	GN	271.02	US\$/dam3
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GN_A	GN	271.02	US\$/dam3
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_D	GNL	623.38	US\$/dam3

LOS_VIENTOS_GNL_D	GNL	623.38	US\$/dam3
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GNL_E	GNL	511.77	US\$/dam3
LOS_VIENTOS_GNL_E	GNL	511.77	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-FA_GNL_C	GNL	530.93	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-FA_GNL_D	GNL	687.64	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-FA_GNL_E	GNL	503.01	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GN_B	GN	302.85	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GN_B	GN	302.85	US\$/dam3
NEHUENCO_1-FA_GN_B	GN	288.76	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GN_B	GN	288.76	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_B	GN	288.76	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GN_B	GN	288.76	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_B	GN	288.76	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GN_B	GN	288.76	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-FA_GN_B	GN	282.63	US\$/dam3
ATA-TG1A_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1B_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2A_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2B_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GN_B	GN	255.38	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GN_B	GN	255.38	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_B	GN	253.84	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_B	GN	253.84	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_B	GN	253.84	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GN_B	GN	253.84	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GN_B	GN	253.84	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_B	GN	253.84	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_B	GN	253.84	US\$/dam3
TALTAL_1_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
TALTAL_2_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
TOCOPILLA-TG3_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG1_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG1+0.5TV_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG1+TG2+TV_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG2_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG2+0.5TV_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
LOS_VIENTOS_GN_B	GN	288.06	US\$/dam3
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GN_B	GN	288.06	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3

NEHUENCO_1-FA_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_C	GN	297.02	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-FA_GN_C	GN	297.02	US\$/dam3
ATA-TG1A_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1B_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2A_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2B_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GN_C	GN	271.94	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GN_C	GN	271.94	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_C	GN	270.37	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_C	GN	270.37	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_C	GN	270.37	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GN_C	GN	270.37	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GN_C	GN	270.37	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_C	GN	270.37	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_C	GN	270.37	US\$/dam3
TALTAL_1_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
TALTAL_2_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
TOCOPILLA-TG3_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG1_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG1+0.5TV_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG1+TG2+TV_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG2_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG2+0.5TV_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
LOS_VIENTOS_GN_C	GN	302.45	US\$/dam3
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GN_C	GN	302.45	US\$/dam3
CANDELARIA_1_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
CANDELARIA_2_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
NEHUENCO_1-FA_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
NEHUENCO_1-TG+TV_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
NEHUENCO_2-TG+TV_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
NEHUENCO_9B_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-TG+TV_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3

NUEVA_RENCA-FA_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1A_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1A+0.5TV1C_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1A+TG1B+TV1C_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1B_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG1B+0.5TV1C_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2A_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2A+0.5TV2C_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2A+TG2B+TV2C_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2B_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
ATA-TG2B+0.5TV2C_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
QUINTERO_1A_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
QUINTERO_1B_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
SAN_ISIDRO_2-TG+TV-FSTVU_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-FA_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
SAN_ISIDRO-TG+TV-FSTVD_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
TALTAL_1_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
TALTAL_2_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
MEJILLONES_3-TG+TV_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
TOCOPILLA_U16-TG+TV_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
TOCOPILLA-TG3_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG1_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG1+0.5TV_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG1+TG2+TV_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG2_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
KELAR-TG2+0.5TV_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
LOS_VIENTOS_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
LOS_VIENTOS-CNAVIA_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
NEWEN_GN_B	GN	407.07	US\$/dam3
IE_MEJILLONES_DIE	Diésel	895.52	US\$/Ton
IE_MEJILLONES_GN_A	GN	407.88	US\$/dam3
IE_MEJILLONES_GN_B	GN	0.00	US\$/dam3
IE_MEJILLONES_GN_C	GN	0.00	US\$/dam3
IE_MEJILLONES_GN_D	GN	0.00	US\$/dam3
IE_MEJILLONES_GNL_A	GNL	213.46	US\$/dam3
IE_MEJILLONES_GNL_B	GNL	353.67	US\$/dam3
IE_MEJILLONES_GNL_C	GNL	324.30	US\$/dam3
IE_MEJILLONES_GNL_D	GNL	420.90	US\$/dam3
IE_MEJILLONES_GNL_E	GNL	384.19	US\$/dam3
IE_MEJILLONES_GNL_INF	GNL	273.75	US\$/dam3
NUEVA_RENCA-FA_GNL_F	GNL	470.16	US\$/dam3
ANDINA_DIE	Diésel	895.52	US\$/Ton
ANDINA_GNL_B	GNL	384.19	US\$/dam3
HORNITOS_DIE	Diésel	895.52	US\$/Ton

HORNITOS_GNL_B	GNL	384.19	US\$/dam3
----------------	-----	--------	-----------

7.3 Disponibilidad de combustible líquido:

El 27 de marzo 2025 se solicita a las empresas coordinadas informar disponibilidad de combustibles líquidos. mediante las cartas DE 01836-25, DE 01837-25, DE 01838-25 y DE 01839-25. Se fija plazo de entrega hasta el 02 de abril 2025. A la fecha, 31 empresas de las consultadas han dado respuesta. A continuación. se presenta el resumen.

Empresas Listadas	Tipo Contrato	Volumen m3/día
Arauco Bioenergía S.A.	Contrato	En revisión
Bioenergías Forestales SpA	N/A	N/A
Central Cardones S.A.	Spot	N/A
Central Colmito S.A.	Spot	N/A
Central Yungay S.A.	Spot	N/A
CGE Comercializadora SpA	Solicitud en revisión	En revisión
Colbún S.A.	Contrato	200
Compañía Barrick Chile Generación SpA	Contrato	30
Elektra Generación S.A.	Spot	N/A
Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA	Spot	N/A
Enel Generación Chile S.A.	Contrato (Firme)	170 (mínimo en promedio)
Energía Siete SpA	Contrato	En revisión
Engie Energía Chile S.A.	Contrato (Firme)	192
Enlasa Generación Chile S.A.	Spot	N/A
Enorchile S.A.	Spot	N/A
Espinos S.A.	Spot	N/A
Gas Sur S.A.	Sin respuesta a la fecha	Sin respuesta a la fecha
Generación de Energía Nueva Degan SpA	Spot	N/A
Generadora Antilhue Spa	Spot	N/A
Generadora del Pacífico SpA	Spot	N/A
Generadora Metropolitana SpA	Spot	N/A
Imelsa Energía SpA	Solicitud en revisión	En revisión
Inacal S.A.	Sin respuesta a la fecha	Sin respuesta a la fecha
Los Guindos Generación SpA	Spot	N/A
Mantos Copper S.A.	Spot	N/A
On-Group S.A.	Spot	N/A
Prime Energía Quickstart SpA	Spot	N/A
S.W.Operations S.A.	Solicitud en revisión	En revisión
Sociedad Generadora Austral S.A.	Sin respuesta a la fecha	Sin respuesta a la fecha
Tamakaya Energía SpA.	Spot	N/A
TecnoRed S.A.	Contrato (Firme)	278 (en revisión)
Eléctrica Moka SpA	Spot	N/A
Empresa Eléctrica Vallenar S.A.	Contrato	En revisión
Guacolda Energía SpA	Contrato	Sujeto a confirmación
ENAP Refinerías S.A.	N/A	N/A
Innovación Energía S.A.	Spot	N/A
Asesorías G-51 SpA	Spot	N/A

Lo que puede ser resumida en la siguiente tabla:

Empresas Listadas	Tipo Contrato	Volumen m3/día
Contrato – no especifica suministro firme	16%	230
Contrato – suministro firme	8%	640
Spot	54%	0
Sin respuesta a la fecha	8%	-
Solicitud en revisión	8%	-

El objetivo de esta solicitud a las empresas coordinadas es contar con esta información oportuna y actualizada para los análisis y recomendaciones respecto de las condiciones de abastecimiento que este Coordinador tiene el deber de realizar. En paralelo las empresas coordinadas deben continuar declarando diariamente el stock de combustibles en el Sistema de Información de Costos y Stock de Combustibles e Insumos a más tardar las 12:00 horas. según lo establecido en la normativa vigente.

Cabe señalar que un número importante de empresas realizan compras spot de diésel sin informar una cifra de reposición expresada en m3/día. Sin embargo y a modo de determinar un nivel máximo de reposición diaria se consideran los siguientes criterios conservadores:

- a. Centrales que realizan compras spot se les considera reposición de 1 camión equivalente a 30 m3/día. No se consideran compras parciales o inferiores a 1 camión.
 - a. Se limita al mínimo la reposición diaria para centrales que no utilizan diésel como insumo primario.
- b. Para centrales cuya potencia instalada sea superior a 50 MW se limita reposición diaria entre 5 a 10 camiones dependiendo del tamaño de la central.

Finalmente, en base a este catastro de los mecanismos de suministro diésel realizado por el Coordinador, en caso de que las empresas coordinadas no cuenten con disponibilidad spot de diésel y/o no cuenten con contratos que garanticen suministro firme igual o superior a 3.500 m3/día a nivel sistémico, los déficits proyectados podrían aumentar considerablemente con respecto a los presentados en la presente versión del Estudio.