Osorno, 08 de julio de 2025

N° 1570183

Señora
Gretchen Zbinden V.
Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional
COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL
Presente

REF: Respuesta a la Carta DE 03632-25, Falla en la línea 110 kV Antillanca - Río Bonito.

Sra. Subgerenta de Análisis y Soporte Operacional:

En atención a la carta citada, se indica lo siguiente:

Con relación a la falla en la línea 110 kV Antillanca - Río Bonito, ocurrida a las 21:53 horas del día 16 de mayo de 2025, le indicamos que la información solicitada se encuentra cargada en plataforma Neomante desde el 10 de junio de 2025 (ver imagen) bajo el IF 2025003939, no obstante, en adjunto enviamos nuevamente la información.

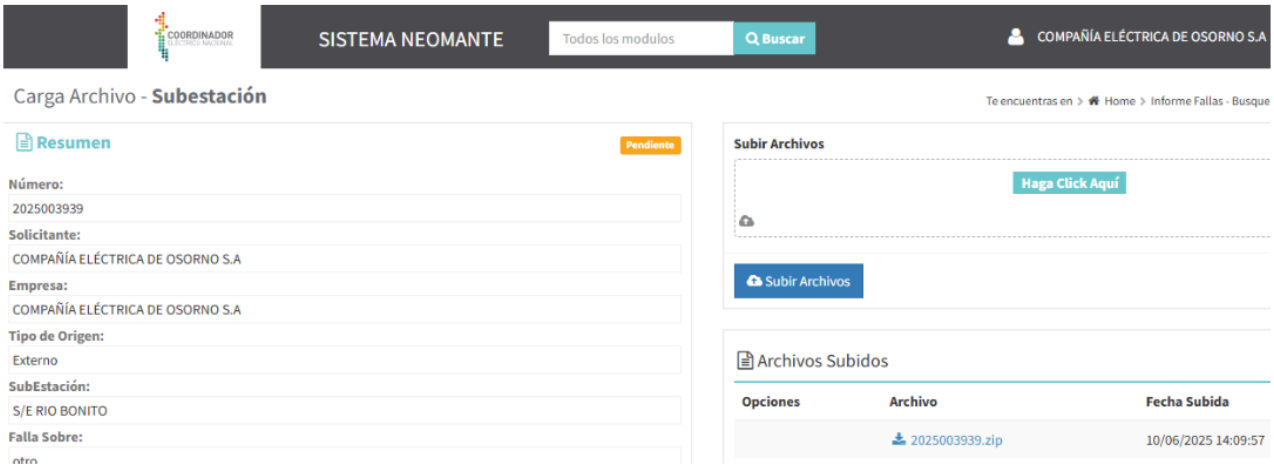

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
GRUPO DE EMPRESAS SAESA



Rigoberto Verdejo Barros
Jefe Área de Calidad de Suministro y Producto Técnico
Gerencia de Desarrollo Operacional
Grupo Saesa